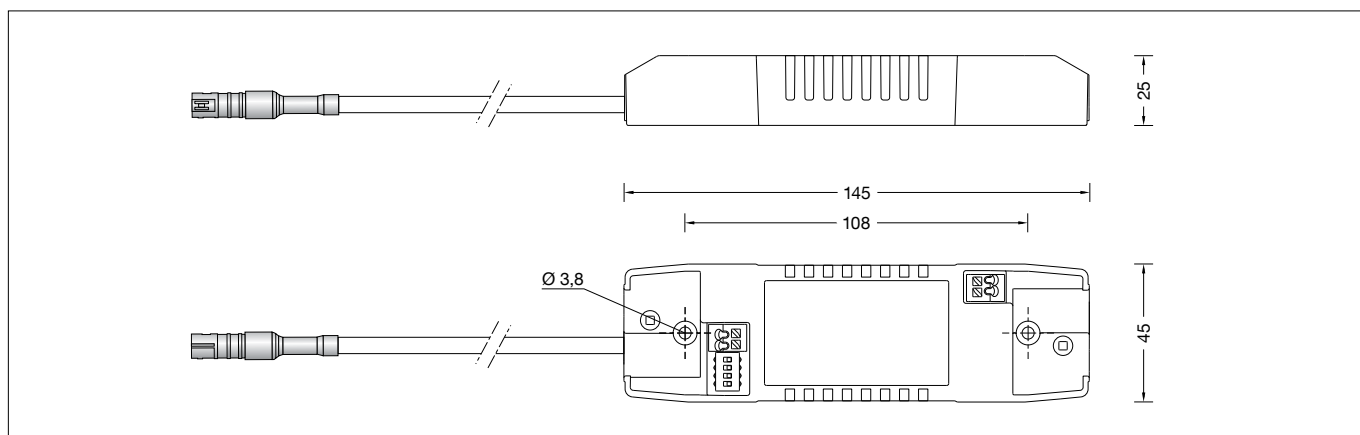


BEGA**13 176**

Netzteil für die Verwendung im Innenbereich
Power supply unit for indoor use
Bloc d'alimentation pour utilisation à l'intérieur

**UK
CA****Gebrauchsanweisung****Instructions for use****Fiche d'utilisation****Anwendung**

Netzteil (on/off) für den Anschluss von LED-Einbauleuchten in Zwischendecken.

Application

Power supply unit (on/off) for connecting recessed LED luminaires in suspended ceilings.

Utilisation

Bloc d'alimentation (on/off) pour le branchement de luminaires à LED à encastrer dans les faux-plafonds.

Produktbeschreibung

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Netzteil mit 2-poliger Steckverbindung zu einer Einbauleuchte

Klemmbereich für Zugentlastung:

max. Ø 8 mm

Primär: 220-240 V \sim 0/50-60 Hz

on/off

Sekundär: 500 mA DC · 2,5-22 W

Schutzklasse II

– Konformitätszeichen

Gewicht: 0,15 kg

Product description

Housing made of glass fibre reinforced synthetic material

Power supply unit with 2-pole plug connection to a recessed luminaire

Tightening zone for strain relief: max. Ø 8 mm

Primary: 220-240 V \sim 0/50-60 Hz

on/off

Secondary: 500 mA DC · 2.5-22 W

Safety class II

– Conformity mark

Weight: 0.15 kg

Description du produit

Boîtier en matière synthétique renforcée à la fibre de verre

Boîtier d'alimentation avec un 2-pole-connecteur pour une luminaire

Collier de fixation pour câble de jusqu' au: max. Ø 8 mm

Primaire: 220-240 V \sim 0/50-60 Hz

on/off

Sekundäre: 500 mA DC · 2,5-22 W

Classe de protection II

– Sigle de conformité

Poids: 0,15 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieses Netzteils sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.

Werden nachträglich Änderungen an diesem Netzteil vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Safety

The installation and operation of this power supply unit is subject to national safety regulations.

Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician.

The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation.

Should the power supply unit be subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered the manufacturer.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce bloc d'alimentation, respecter les normes de sécurité nationales.

L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé.

Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit.

Toutes les modifications apportées à ce bloc d'alimentation se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectue.

Überspannungsschutz

Die in dem Netzteil verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt.

Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter www.bega.com.

Overvoltage protection

The electronic components installed in the power supply unit are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547.

To achieve an additional protection against e.g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at www.bega.com.

Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le bloc d'alimentation sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547.

Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web www.bega.com.

Montage

Netzanschlussleitung 40 mm abmanteln.
Adern 8 mm abisolieren.

Zugentlasterschraube lösen und Deckel der
Zugentlastung entfernen.

Elektrischen Anschluss an Klemmen des
Netzteils vornehmen.

Auf richtige Belegung der Anschlussleitung
achten.

Die braune Ader an Netzteilklemme (L) und die
blaue Ader an Netzteilklemme (N) anschließen.

Netzanschlussleitung in die Aussparung
der Zugentlastung einlegen. Deckel der

Zugentlastung wieder einsetzen und
Zugentlasterschraube festziehen.

Gleichfarbige Steckverbindung zwischen
LED Leuchte und Netzteil vollständig
zusammenstecken.

Dabei unbedingt auf gleiche Farbcodierung mit
Aufdruck achten!

Installation

Strip 40 mm of the power connecting cable.
Strip 8 mm of insulation from the wires.

Loosen the strain relief screw and remove the
cover of the strain relief.

Establish the electrical connection to the power
supply unit terminals.

Ensure the correct assignment of the
connecting cable.

Connect the brown wire to power supply unit
terminal (L) and the blue wire to power supply
unit terminal (N).

Insert the mains cable into the recess of the
strain relief. Replace the cover of the strain relief
and tighten the strain relief screw.

Connect LED luminaire and power supply unit
by locking the colour-coded 2-pin connectors
completely together.

It is imperative to pay attention to the same
color coding with imprint!

Installation

Dénuder le câble de raccordement sur 40 mm.
Dénuder les fils sur 8 mm.

Desserrer la vis de la décharge de traction et
retirer le couvercle de la décharge de traction.

Réaliser le raccordement électrique aux
borniers du bloc d'alimentation.

Veiller au bon adressage du câble de
raccordement.

Raccorder le fil marron au bornier du bloc
d'alimentation (L) et le fil bleu au bornier du
bloc d'alimentation (N).

Insérer le câble d'alimentation dans le logement
de la décharge de traction. Remettre le
couvercle de la décharge de traction et serrez
la vis de la décharge de traction.

Brancher les connecteurs de même couleur
entre luminaire et bloc d'alimentation.

Veiller impérativement à la bonne codification
de couleur avec empreinte correspondante!