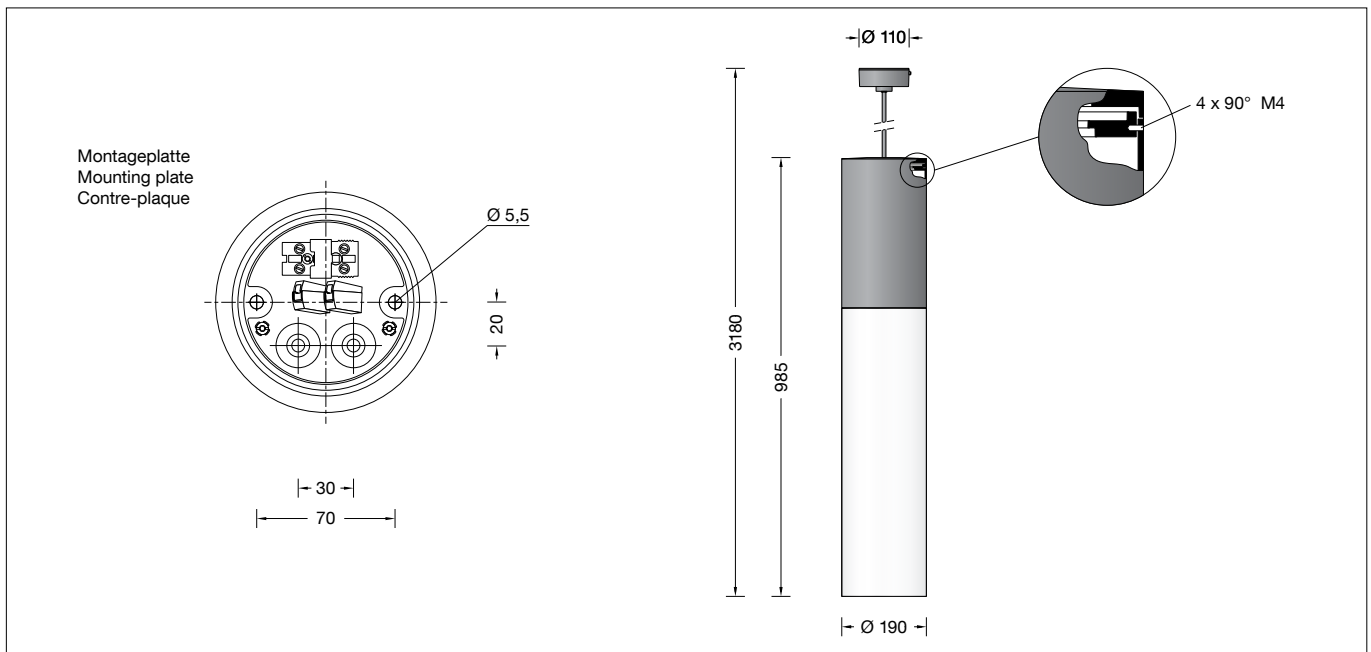


**BEGA****24 508**

Pendelleuchte  
Pendant luminaire  
Suspension

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Pendelleuchte mit symmetrisch-breitstreuender Lichtstärkeverteilung für die Montage in Passagen, Galerien und Durchgängen. Eine eingebaute Reflektoreinheit lenkt das Licht rotationssymmetrisch-breitstreuend nach unten und erzeugt zusätzlich zu der horizontalen Beleuchtungsstärke einen vertikalen Lichtstärkeanteil. Bei der Montage im Außenbereich sowie in generell windanfälligen Bereichen (z. B. Passagen, Durchgänge) muss die Leuchte gegen dauernde Pendelbewegungen gesichert werden.

**Leuchtmittel**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Modul-Anschlussleistung    | 35,3 W                      |
| Leuchten-Anschlussleistung | 39 W                        |
| Bemessungstemperatur       | $t_a = 25 \text{ °C}$       |
| Umgebungstemperatur        | $t_{a,max} = 35 \text{ °C}$ |

**24 508 K3**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Modul-Bezeichnung      | LED-0770/830 |
| Farbtemperatur         | 3000 K       |
| Farbwiedergabeindex    | CRI > 80     |
| Modul-Lichtstrom       | 6675 lm      |
| Leuchten-Lichtstrom    | 4724 lm      |
| Leuchten-Lichtausbeute | 121,1 lm/W   |

**24 508 K4**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Modul-Bezeichnung      | LED-0770/840 |
| Farbtemperatur         | 4000 K       |
| Farbwiedergabeindex    | CRI > 80     |
| Modul-Lichtstrom       | 6865 lm      |
| Leuchten-Lichtstrom    | 4859 lm      |
| Leuchten-Lichtausbeute | 124,6 lm/W   |

**Instructions for use****Application**

Pendant with symmetrical broad spread light distribution for mounting in arcades, galleries and passageways. An integral reflector unit directs the light downwards in a rotationally symmetrical wide beam. For installation outdoors as well as in generally windy areas (e.g. arcades, passageways) the luminaire must be secured against recurring pendulum movements.

**Lamp**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Module connected wattage    | 35.3 W                      |
| Luminaire connected wattage | 39 W                        |
| Rated temperature           | $t_a = 25 \text{ °C}$       |
| Ambient temperature         | $t_{a,max} = 35 \text{ °C}$ |

**24 508 K3**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Module designation            | LED-0770/830 |
| Colour temperature            | 3000 K       |
| Colour rendering index        | CRI > 80     |
| Module luminous flux          | 6675 lm      |
| Luminaire luminous flux       | 4724 lm      |
| Luminaire luminous efficiency | 121,1 lm/W   |

**24 508 K4**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Module designation            | LED-0770/840 |
| Colour temperature            | 4000 K       |
| Colour rendering index        | CRI > 80     |
| Module luminous flux          | 6865 lm      |
| Luminaire luminous flux       | 4859 lm      |
| Luminaire luminous efficiency | 124,6 lm/W   |

**Fiche d'utilisation****Utilisation**

Suspension à répartition lumineuse symétrique diffuse pour l'installation dans les passages, les galeries et les coursives. Un réflecteur intégré oriente vers le bas l'éclairage extensif à rotation symétrique. Lors d'une installation en extérieur ou dans des zones généralement exposées au vent (par ex., passages, allées), l'ensemble doit être sécurisé contre des oscillations permanentes.

**Lampe**

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Puissance raccordée du module    | 35,3 W                      |
| Puissance raccordée du luminaire | 39 W                        |
| Température de référence         | $t_a = 25 \text{ °C}$       |
| Température d'ambiance           | $t_{a,max} = 35 \text{ °C}$ |

**24 508 K3**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Désignation du module        | LED-0770/830 |
| Température de couleur       | 3000 K       |
| Indice de rendu des couleurs | CRI > 80     |
| Flux lumineux du module      | 6675 lm      |
| Flux lumineux du luminaire   | 4724 lm      |
| Rendement lum. du luminaire  | 121,1 lm/W   |

**24 508 K4**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Désignation du module        | LED-0770/840 |
| Température de couleur       | 4000 K       |
| Indice de rendu des couleurs | CRI > 80     |
| Flux lumineux du module      | 6865 lm      |
| Flux lumineux du luminaire   | 4859 lm      |
| Rendement lum. du luminaire  | 124,6 lm/W   |

## Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl  
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®  
Farbe Grafit  
Kunststoffzylinder klar  
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium  
4 Bohrungen mit Gewinde M4 für die Aufnahme von Abspannvorrichtungen  
Montageplatte mit 2 Befestigungsbohrungen ø 5,5 mm · Abstand 70 mm  
2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Anschlussleitung ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5<sup>□</sup>  
Leitungspendel H05RN-F 5 G 1<sup>□</sup> mit 2 Stahlseilen · Farbe schwarz  
Anschlussklemme 2,5<sup>□</sup> mit Steckvorrichtung  
Schutzleiteranschluss BEGA Ultimate Driver®  
Erfüllt Flicker-Anforderungen gemäß IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1  
LED-Netzteil  
220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DC 176-264 V  
DALI-steuerbar  
Anzahl der DALI-Adressen: 1  
Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine Basisisolierung vorhanden  
BEGA Thermal Control®  
Temporäre thermische Regulierung der Leuchtenleistung zum Schutz temperatur-empfindlicher Bauteile, ohne die Leuchte abzuschalten  
Schutzklasse I  
Schutzart IP 65  
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser  
Schlagfestigkeit IK07  
Schutz gegen mechanische Schläge < 2 Joule  
⚡05 – Sicherheitszeichen  
CE – Konformitätszeichen  
Gewicht: 7,0 kg  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) C

## Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Die Montage, Inbetriebnahme und ein Kürzen des Leitungspendels darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.  
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.  
Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

## Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt.  
Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Montage

Für die Befestigung der Leuchte ist auf ausreichende Tragfähigkeit der Deckenfläche zu achten.  
Die Montage im Außenbereich sowie in generell windanfälligen Bereichen (z. B. Passagen, Durchgänge) muss so erfolgen, dass die Leuchte gegen dauernde Pendelbewegungen durch Wind gesichert ist.  
**Bitte prüfen Sie nach der Montage die sichere Befestigung der Leuchte.**

## Product description

Luminaire made of aluminium alloy, aluminium and stainless steel  
BEGA Unidure® coating technology  
Colour graphite  
Synthetic diffuser, clear  
Reflector made of pure anodised aluminium  
4 drilled holes with thread M4 to which tension cables preventing pendulum movement can be fixed  
Mounting plate with 2 fixing holes ø 5.5 mm · 70 mm spacing  
2 cable entries for through-wiring of mains supply cable ø 7-10.5 mm, max. 5G 1.5<sup>□</sup>  
Cable pendant H05RN-F 5 G 1<sup>□</sup> with 2 steel cords · Colour black  
Connecting terminal 2.5<sup>□</sup> with plug connection  
Earth conductor connection  
BEGA Ultimate Driver®  
Complies with flicker requirements in accordance with IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1  
LED power supply unit  
220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DC 176-264 V  
DALI-controllable  
Number of DALI addresses: 1  
Basic insulation is provided between the mains and control cables  
BEGA Thermal Control®  
Temporary thermal regulation to protect temperature-sensitive components without switching off the luminaire  
Safety class I  
Protection class IP 65  
Dust-tight and protection against water jets  
Impact strength IK07  
Protection against mechanical impacts < 2 joule  
⚡05 – Safety mark  
CE – Conformity mark  
Weight: 7.0 kg  
This product contains light sources of energy efficiency class(es) C

## Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation, commissioning and trimming the cable pendant may only be carried out by a qualified electrician.  
The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

## Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547.  
To achieve an additional protection against e.g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Installation

When mounting the luminaires, it must be ensured that the ceiling surface has sufficient load-bearing capacity.  
When installed outdoor as well as in generally windy areas (e.g. arcades, passageways), the luminaire must be protected from constant pendulum movement due to wind.  
**Please check the secure mounting of the luminaires after installation.**

## Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable  
Technologie de revêtement BEGA Unidure®  
Couleur graphite  
Cylindre synthétique clair  
Réflecteur en aluminium pur anodisé  
4 trous avec filetage M4 pour la fixation de haubans contre le balancement  
Platine de montage avec 2 trous de fixation ø 5,5 mm · Entraxe 70 mm  
2 entrées de câble pour branchement en dérivation d'un câble de raccordement ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5<sup>□</sup>  
Câble de suspension H05RN-F 5 G 1<sup>□</sup> renforcé par 2 fils en acier · Couleur noire  
Bornier 2,5<sup>□</sup> avec connecteur embrochable  
Raccordement de mise à la terre BEGA Ultimate Driver®  
Conforme aux exigences en matière de Flicker (scintillement) selon IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1  
Bloc d'alimentation LED  
220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DC 176-264 V  
pour pilotage DALI  
Nombre d'adresses DALI : 1  
Une isolation de base est prévue entre le câble de raccordement au réseau et le câble de commande  
BEGA Thermal Control®  
Régulation thermique temporaire de la puissance des luminaires pour protéger les composants sensibles à la température, sans pour autant éteindre les luminaires  
Classe de protection I  
Degré de protection IP 65  
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau  
Résistance aux chocs mécaniques IK07  
Protection contre les chocs mécaniques < 2 joules  
⚡05 – Sigle de sécurité  
CE – Sigle de conformité  
Poids: 7,0 kg  
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C

## Sécurité


Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation, la mise en service et un raccourcissement du câble de suspension ne doivent être effectués que par un électricien agréé.  
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant

## Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547.  
Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Installation

Il convient de vérifier que la capacité de charge du plafond est suffisante pour la fixation du luminaire.  
L'installation à l'extérieur ou dans des zones généralement exposées au vent (par ex., passages, allées) doit être réalisée de telle sorte que le luminaire soit protégé contre des balancements permanents occasionnés par le vent.  
**Une fois l'installation terminée, veuillez vérifier que le luminaire est solidement fixé.**

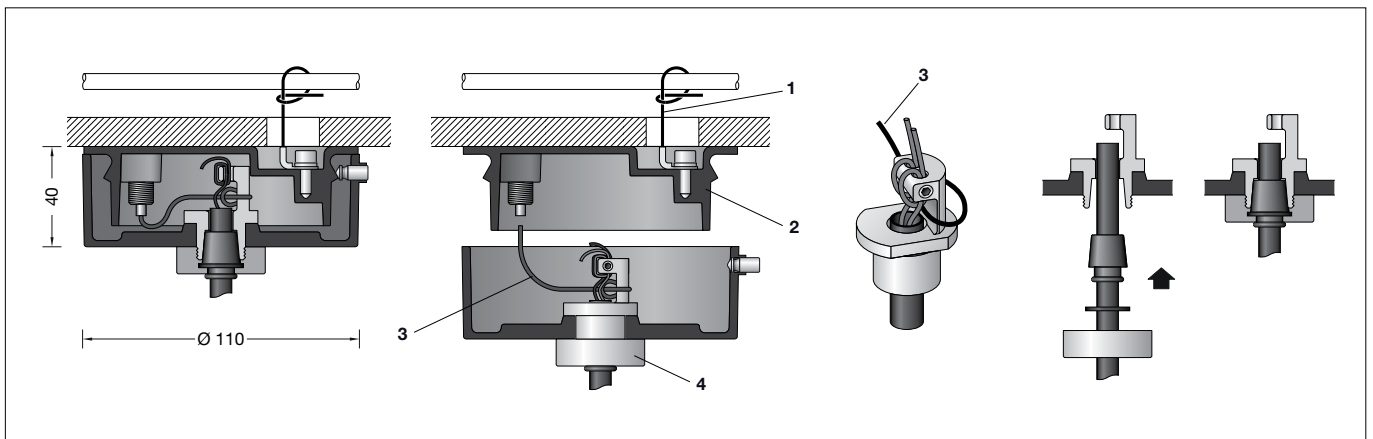

Zum Netzanschluss Montagedose öffnen. Stahlseil **3** aus Seilspanner durch Eindringen der Hülse lösen.  
 Je nach Anwendung, Vorgabe oder geltender Norm (z. B. Versammlungsstätten) muss das auf der Rückseite der Montageplatte **2** befestigte Stahlseil **1** stramm mit einem nicht brennbaren Baukörper verbunden werden (siehe Zeichnung).  
 Netzanschlussleitung durch Dichtnippel in Montageplatte einführen. Montageplatte mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial am Montagegrund befestigen. Dabei unbedingt beiliegende Dichtungen verwenden.  
 Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen Anschluss vornehmen.  
 Zur digitalen Steuerung sind die beiden lösen, mit DALI gekennzeichneten Steckklemmen zu verwenden.  
 Bei Nichtbelegung dieser Adern wird die Leuchte mit voller Lichtleistung betrieben.  
 Das Stahlseil **3** in den Seilspanner bis zum Anschlag einführen.  
 Schutzleiterverbindung zwischen Montagedose und Montageplatte herstellen. Steckverbindung bis zum Anschlag eindrücken. Auf richtigen Sitz der Dichtung achten. Montagedose fest mit Montageplatte verschrauben.

For mains connection, open the mounting box. Remove steel wire **3** from wire tensioner by pressing in the sleeve.  
 Depending on the application, requirement or applicable standard (e.g. places of assembly), the steel wire **1** fixed to the back of the mounting plate **2** must be firmly secured to a non-flammable building component (see drawing).  
 Lead mains supply cable through the compression nipple into mounting plate. Fix mounting plate with enclosed or any other suitable fixing material onto the mounting surface.  
 It is absolutely essential to use the enclosed gaskets.  
 Make earth conductor connection and electrical connection.  
 The two loose plug-in terminals marked DALI are provided for digital control purposes. If these wires are not assigned, the luminaire will work with full light output.  
 Insert steel cord **3** into cord spanner up to the stop.  
 Make earth conductor connection between mounting box and mounting plate. Push plug into coupler up to the stop. Make sure that the gasket is in correct position. Bolt mounting box firmly onto mounting plate.

Ouvrir la boîte de montage pour le raccordement au réseau. Détacher le filin d'acier **3** du tendeur de câble en appuyant sur le manchon.  
 Selon l'usage, les prescriptions ou les normes en vigueur (p.ex. lieux de réunion), le filin d'acier **1** fixé au dos de la platine de montage **2** peut être tendu et relié fermement à un élément non combustible de la construction (cf. schéma).  
 Introduire le câble de raccordement à travers le nippel d'étanchéité dans la contre-plaque. Fixer la contre-plaque à la surface de montage avec le matériel de fixation fourni ou tout autre matériel approprié.  
 Utiliser dans tous les cas les joints fournis. Mettre à la terre et procéder au raccordement électrique.  
 Pour le pilotage numérique utiliser les 2 connecteurs embrochables lâches, marqués (DALI).  
 Si ce bornier n'est pas raccordé le luminaire fonctionne sur la puissance maximale.  
 Introduire le filin d'acier **3** dans le système de blocage jusqu'à la butée.  
 Relier le fil de terre entre la boîte de montage et la contre-plaque. Enfoncer la fiche dans le connecteur embrochable jusqu'à la butée. Veiller au bon emplacement du joint. Visser fermement la boîte de montage avec la platine de montage.

### Kürzen des Leitungspendels

Anlage spannungsfrei schalten.  
 Die Leitung darf nur in der Montagedose gekürzt werden. Durch Eindringen der Hülse vom Seilspanner wird das Stahlseil **3** gelöst. Leitung von Steckvorrichtung und Schutzleiter abklemmen. Feststellschrauben – Innensechskant M4 – für Tragseile lösen. Tragseile aus Klemmbohrungen herausziehen. Rundmutter **4** abschrauben und Leitung mit Dichtung aus Verschraubung ziehen. Leitung auf gewünschte Länge kürzen. Druckscheibe in die Rundmutter einlegen und Dichtung in die Rundmutter eindrücken. Leitung etwas einfetten und durch Rundmutter und Dichtung führen. Rundmutter bis auf Anschlag mit der Montagedose verschrauben. Leitung abisolieren und Tragseile in die Klemmbohrungen am Seilhalter stramm einziehen. Feststellschrauben M4 fest anziehen. Überstehende Stahlseile kürzen, mit Endhülsen schützen. Stahlseil **3** so um den Seilhalter legen, dass das Stahlseil **3** zwischen Seilhalter und den beiden Tragseilen des Leitungspendels geführt wird.

### To shorten the cable pendant

Disconnect the electrical installation.  
 The cable must only be shortened within the mounting box. By pushing the bushing of the cord spanner the steel cord **3** is released. Disconnect mains supply cable from plug connection and earth conductor terminal. Loosen locking screws – hexagon socket head screws M4 – for suspension cord. Pull suspension cords out of lock holes. Screw off round nut **4** and pull cable with gasket out of screw connection. Shorten cable to the desired length.  
 Insert pressure disk into the round nut and press gasket into the round nut. Grease connecting cable somewhat and lead it through round nut and gasket. Tighten round nut as far as it will go and screw it together with the mounting box. Strip lines and pull suspension cords tightly into the lock holes at the cord holder.  
 Tighten locking screws M4 firmly.  
 Shorten steel cords with excess length, protect with end sleeves.  
 Lay steel cord **3** around the cord holder in such a way that steel cord **3** is led between the cord holder and the two suspension cords of the cable pendant.

### Raccourcissement du câble de suspension

Travailler hors tension.  
 Le câble ne doit être raccourci que dans la boîte de montage. Pour débloquer le filin d'acier **3** enfoncer la cheville du système de blocage. Débrancher le câble du connecteur embrochable et déconnecter le fil de terre. Desserrer les vis de blocage – à six pans creux M4 – pour les filins de suspension. Retirer les filins de suspension des trous de serrage. Dévisser l'écrou rond **4**, retirer le câble avec le joint du presse-étoupe. Raccourcir le câble à la longueur nécessaire et installer la rondelle pression dans l'écrou rond et enfoncer le joint dans l'écrou rond. Graisser un petit peu le câble et le faire passer par l'écrou rond et le joint. Visser l'écrou rond jusqu'à la butée avec la boîte de montage. Dénuder le câble et tirer fermement les filins de suspension dans les trous de serrage du cadre support/câble. Serrer fermement les vis de blocage M4. Raccourcir les filins de suspension qui dépassent et protéger avec les embouts. Installer le filin d'acier **3** autour du cadre support/câble de façon que le filin d'acier **3** soit guidé entre le cadre support/câble et les deux câbles porteurs du câble de suspension.

### Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem separaten Etikett in der Leuchte oder auf der Unterseite des jeweiligen LED-Moduls vermerkt.

BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen. Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen.

Anlage spannungsfrei schalten.

Innensechskantschrauben (SW 3) an der Montagedose lösen und Pendelleuchte abnehmen.

Steckvorrichtung trennen.

Innensechskantschrauben (SW 5) am Leuchtenborteil lösen und Leuchtengehäuse abnehmen.

2 Innensechskantschrauben (SW 5) im Leuchtengehäuse lösen (Schlüssellöcher), LED-Einheit nach links drehen und aus dem Leuchtengehäuse herausziehen.

Zum Austausch des LED-Moduls Innensechskantschrauben (SW 3) lösen und Deckel der LED-Einheit abheben. Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls.

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Dichtungen der Leuchte überprüfen, ggf. ersetzen.

Ein defektes Glas muss ersetzt werden.

### Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit einem sauberen, weichen, fusselfreien und stets feucht zu haltenden Tuch von Schmutz und Ablagerungen reinigen.

Bitte verwenden Sie hierfür möglichst Wasser unter Hinzufügung von etwas handelsüblichem Geschirrspülmittel.

Für Lackoberflächen empfehlen wir die Nutzung des BEGA Lackpflegesets **71 179**.

Der Einsatz von lösemittelhaltigen Reinigungsmitteln oder Hochdruckreinigern ist für die Reinigung und Pflege ungeeignet.

### Replacing the LED module

The designation of the LED module is noted on a separate label in the luminaire or on the underside of the specific LED module.

The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted. The module can be replaced by qualified persons using standard tools.

Disconnect the electrical installation.

Undo the hexagon socket screws (wrench size 3 mm) at the mounting box and remove the pendant luminaire.

Disconnect plug connection.

Undo the hexagon socket screws (wrench size 5 mm) at the luminaire top and remove luminaire housing.

Undo 2 hexagon socket screws (wrench size 5 mm) in the luminaire housing (keyholes), turn LED-unit counter-clockwise and pull it out of the luminaire housing.

For replacing the LED module undo the hexagon socket screws (wrench size 3 mm) and lift cover of the LED-unit.

Please follow the installation instructions for the LED module.

Assembly to be carried out in reverse sequence.

Inspect and, if necessary, replace the luminaire gaskets.

Defective glass must be replaced.

### Cleaning · Maintenance

Clean dirt and debris from the luminaire regularly with a clean, soft, lint-free cloth that is kept damp throughout the cleaning.

If possible, please use water for this, adding a little commercial dishwashing detergent.

For lacquered surfaces we recommend the use of BEGA Lacquer Care Set **71 179**.

Cleaning agents containing solvents and high-pressure cleaners are unsuitable for cleaning and maintenance.

### Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette séparée dans le luminaire ou sur le dessous de chaque module LED.

Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce.

Travailler hors tension.

Desserrer les vis à six pans creux (SW 3) de la boîte de montage (plafond) et retirer le suspension.

Débrancher le connecteur embrochable.

Desserrer les vis à six pans creux (SW 5) de la partie supérieure du luminaire et retirer le boîtier du luminaire.

Desserrer les 2 vis à six pans creux (SW 5) dans le boîtier du luminaire (trous oblongs), tourner le module à LED vers la gauche et retirer le module à LED complet du luminaire.

Pour pouvoir remplacer le module LED desserrer les vis à six pans creux (SW 3) ôter le couvercle du module LED.

Respecter la fiche d'utilisation du module LED.

Le montage se fait en suivant l'ordre inverse de ces instructions.

Vérifier et remplacer les joints du luminaire le cas échéant.

Un verre endommagé doit être remplacé.

### Nettoyage · Entretien

Nettoyer régulièrement la crasse et les dépôts sur le luminaire avec un chiffon propre, doux, non pelucheux et toujours humide.

Pour ce faire, veuillez utiliser si possible de l'eau additionnée d'un peu de liquide vaisselle usuel.

Nous vous conseillons d'utiliser le kit d'entretien BEGA **71 179** pour les surfaces peintes.

L'utilisation de détergents solvantés ou de nettoyeurs haute pression est déconseillée pour le nettoyage et l'entretien.

### Ersatzteile

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Kunststoffzylinder   | 15 000 493 M   |
| LED-Netzteil         | DEV-0270/1050i |
| LED-Modul 3000 K     | LED-0770/830   |
| LED-Modul 4000 K     | LED-0770/840   |
| Reflektor            | 76 001 574     |
| Dichtung Montagedose | 83 001 903     |

### Spares

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Synthetic cylinder    | 15 000 493 M   |
| LED power supply unit | DEV-0270/1050i |
| LED module 3000 K     | LED-0770/830   |
| LED module 4000 K     | LED-0770/840   |
| Reflector             | 76 001 574     |
| Gasket mounting box   | 83 001 903     |

### Pièces de rechange

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Cylindre synthétique    | 15 000 493 M   |
| Bloc d'alimentation LED | DEV-0270/1050i |
| Module LED 3000 K       | LED-0770/830   |
| Module LED 4000 K       | LED-0770/840   |
| Réfecteur               | 76 001 574     |
| Joint boîte de montage  | 83 001 903     |