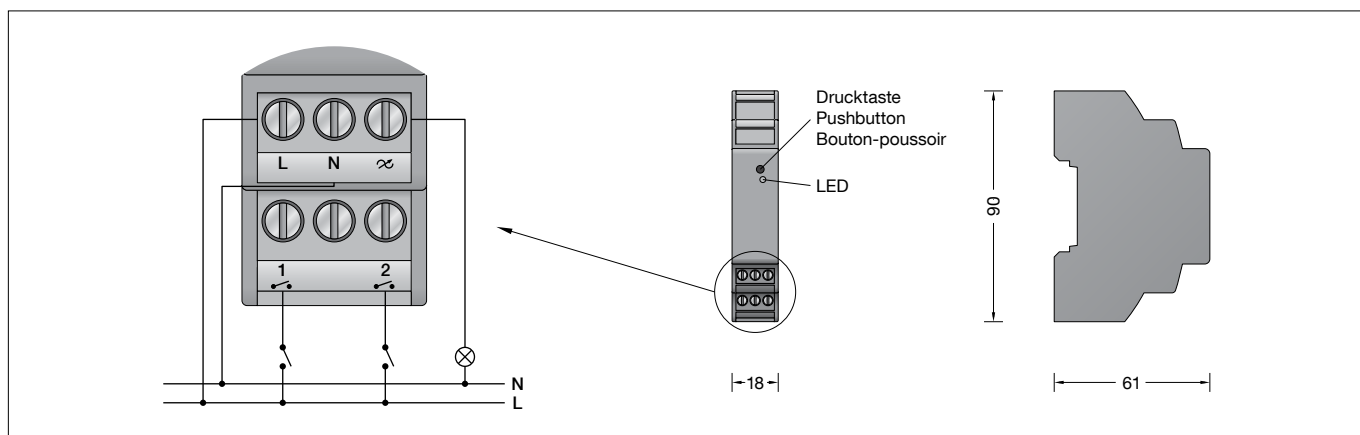


BEGA**71 021**

Zigbee-Steuermodule
Zigbee Control module
Zigbee Module de contrôle

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Zigbee Steuermodule mit integrierter 2,4 GHz Antenne für die Hutschienenmontage. Das Steuermodule kann als Router oder Koordinator in Zigbee Netzwerken eingesetzt werden.

Produktbeschreibung

Modul für die Befestigung auf 35 mm-Hutschiene - DIN 50022, Platzbedarf: 1 TE mit integrierter 2,4 GHz-Antenne
Relaiskontakt mit einer Schaltleistung von $3680 \text{ W} \cdot 16 \text{ A} \cdot \cos \varphi = 1$
 $900 \text{ VA} \cdot \cos \varphi = 0,5$
Zwei Eingänge für konventionelle Taster- oder Binärkontakte
Versorgungsspannung: $220\text{-}240 \text{ V} \sim 50 \text{ Hz}$
Betriebstemperatur: -20°C bis 45°C **CE** – Konformitätszeichen
Gewicht: 0,05 kg

EU-Konformitätserklärung

Die BEGA Gantenbrink-Leuchten KG erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp 71 021 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.bega.com/conf/de/71021>.

Reichweite

Die Zigbee-Funkreichweite zwischen einzelnen Geräten liegt bei max. 30 m, wobei die Umgebungsbedingungen eine entscheidende Rolle spielen. Bei erschwerten Bedingungen empfehlen wir die zusätzliche Verwendung des Routermoduls 71 055.

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieses Ergänzungsteils sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an dem Ergänzungsteil vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Instructions for use**Application**

Zigbee control module with integrated 2.4 GHz antenna for DIN rail mounting. The control module can be used as a router or coordinator in Zigbee networks.

Product description

Module for mounting on 35 mm DIN rail - DIN 50022, space requirements: 1 HP with integrated 2.4 GHz aerial
Relay contact with a switching capacity of $3680 \text{ W} \cdot 16 \text{ A} \cdot \cos \varphi = 1$
 $900 \text{ VA} \cdot \cos \varphi = 0,5$
Two inputs for conventional pushbutton or binary contacts
Supply voltage: $220\text{-}240 \text{ V} \sim 50 \text{ Hz}$
Operating temperature: -20°C to 45°C **CE** – Conformity mark
Weight: 0.05 kg

EU Declaration of Conformity

Hereby, BEGA Gantenbrink-Leuchten KG declares that the radio equipment type 71 021 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.bega.com/conf/en/71021>.

Range

The Zigbee radio range between the individual devices is max. 30 m, but the ambient conditions play a decisive role. In difficult conditions, we recommend the additional use of the 71 055 router module.

Safety

The installation and operation of this accessory are subject to national safety regulations. The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation. If any accessory is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

Fiche d'utilisation**Utilisation**

Module de commande Zigbee pour installation sur rail DIN avec antenne 2,4 GHz intégrée. Possibilité d'utilisation comme routeur ou coordonnateur dans les réseaux Zigbee.

Description du produit

Module pour fixation sur rail DIN 35 mm selon EN 50022, Largeur : 1 M avec antenne intégrée 2,4 GHz
Contact de relais avec capacité de coupure de $3680 \text{ W} \cdot 16 \text{ A} \cdot \cos \varphi = 1$
 $900 \text{ VA} \cdot \cos \varphi = 0,5$
Deux entrées pour boutons-poussoirs ou contacts binaires
Connexion des données
Tension: $220\text{-}240 \text{ V} \sim 50 \text{ Hz}$
Température de fonctionnement -20°C à 45°C **CE** – Sigle de conformité
Poids: 0,05 kg

Declaration UE de Conformité

Le BEGA Gantenbrink-Leuchten KG, déclare que l'équipement radioélectrique du type 71 021 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://www.bega.com/conf/fr/71021>.

Portée

La portée maximale Zigbee entre les différents appareils est de 30 m, les conditions ambiantes jouant toutefois un rôle essentiel. Si les conditions sont difficiles, nous recommandons d'utiliser en outre le module routeur 71 055.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de cet accessoire, respecter les normes de sécurité nationales. Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Toutes les modifications apportées à cet accessoire se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera.

Montage

Die 16-stellige Seriennummer des Leistungsschalters sollte bei der Installation im Grundriss festgehalten werden, um das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt zuordnen zu können.

Steuermodul auf Hutschiene befestigen und elektrischen Anschluss vornehmen.

Bitte beachten:

Werden die Eingänge an einer von der Betriebsspannung (L) abweichenden Phase angeschlossen, führt dies zur Zerstörung des Gerätes.

Auch unbeschaltete Eingänge können jederzeit gefährliche Spannungen führen. Der Leistungsschalter behält seine Schalterstellung auch nach Verlust der Betriebsspannung bei. Die Schaltstellung im Auslieferungszustand ist unbestimmt. Der Schaltausgang kann jederzeit gefährliche Spannung führen.

Konfiguration:

Der Schaltereingang des Leistungsschalters ist im Auslieferungszustand dem Schaltausgang zugeordnet. So kann er zunächst auch ohne Funknetzwerk autark betrieben werden.

Schaltereingang 2 ist im Auslieferungszustand nicht zugeordnet.

Zur Integration in das Funknetzwerk muss der Leistungsschalter konfiguriert werden.

Ein unmittelbarer Zugang zum Leistungsschalter ist für die Konfiguration nicht notwendig, d.h. die Konfiguration des Netzwerkes kann auch nach erfolgter Elektroinstallation durchgeführt werden.

Unter Spannung meldet sich der Leistungsschalter automatisch am BEGA Zigbee-Gateway 70 588 an und kann mit Hilfe der Zigbee-Programmiersoftware konfiguriert werden.

Erfolgt die automatische Installation nicht ordnungsgemäß, sollte der Leistungsschalter auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Drücken Sie dazu mit dem mitgelieferten Kunststoffstift oder einem anderen isolierten Werkzeug die Drucktaste länger als 10 Sekunden, bis die LED zu blinken beginnt.

Für eine erweiterte, von den Standardwerten abweichende Konfiguration, besteht für autorisierte Fachkräfte die Möglichkeit, Einstellungen über die Benutzerschnittstelle (MMI) entsprechend der nachfolgend aufgeführten Menüübersicht vorzunehmen.

Benutzerschnittstelle (MMI):

Auf der Gerätevorderseite befindet sich eine Drucktaste in einer kleinen Vertiefung sowie eine LED dicht daneben.

Über diese Benutzerschnittstelle können Sie für die Inbetriebnahme auf ein Menü zugreifen. Um in dieses Menü zu gelangen, halten Sie die Drucktaste **mit dem mitgelieferten Kunststoffstift oder einem anderen isolierten Werkzeug** mehr als eine Sekunde lang gedrückt, bis die LED dreimal kurz aufleuchtet und dann in längeren Abständen aufleuchtet. (Aufleuchten, Pause, Aufleuchten, Pause ...). Ist dies der Fall, haben Sie das Menü erfolgreich geöffnet. Durch eine kurze Betätigung des Drucktasters (weniger als eine Sekunde) gelangen Sie zum jeweiligen nächsten Menüpunkt.

Durch einmaliges kurzes Drücken gelangen sie beispielsweise in den zweiten Menüpunkt, was von der LED durch zweimaliges Aufleuchten, Pause, zweimaliges Aufleuchten, Pause ... angezeigt wird. Haben Sie den Menüpunkt erreicht, den Sie ausführen möchten, halten Sie die Taste länger als eine Sekunde gedrückt, um den Menüpunkt auszuführen.

Installation

During installation you should note the 16-digit serial number of the circuit-breaker in the layout plan in order to be able to assign the device at a later time.

Mount control module on DIN rail and make electrical connections.

Please note:

Applying the input with a different phase as per operating voltage (L) leads to a destruction of the device.

Also blank inputs may be feeding dangerous voltages at any time.

The circuit-breaker retains its switch position even after loss of the operating voltage. There is no defined switching position in the as-delivered state. The switching outputs can be energised with hazardous voltage at any time.

Configuration:

In the as-delivered state, the switch input of the circuit-breaker is assigned to the switching output. This means that initially it can be operated independently even without a radio network.

Switch input 2 is not assigned in the as-delivered state.

The circuit-breaker must be configured for integration in the radio network.

Direct access to the circuit-breaker is not required for the configuration, i.e. the network can also be configured after the electrical installation is completed.

When energised, the circuit-breaker automatically logs onto the Zigbee gateway 70 588 and can be configured with the help of the Zigbee programming software.

If the automatic installation of the circuit-breaker fails, you should perform a factory reset.

Use the supplied plastic stylus or other insulated tool to press and hold the pushbutton for longer than 10 seconds until the LED begins to blink.

Authorised specialists can create an expanded configuration that differs from the standard values by entering settings via the user interface (MMI) in accordance with the menu overview shown below.

Man-Machine Interface (MMI):

The universal dimmer offers a push-button behind a tiny hole in the front-face of the device, as well as a LED right next to it. This man-machine interface provides access to a menu.

To enter the menu, press the push-button **with the supplied plastic stylus or other insulated tool** for more than a second until you see three short flashes followed by a sequence of one blink, pause, one blink, pause, etc. This indicates that you have successfully entered the menu. With each short button press (less than a second), you advance through the menu.

For example, pressing the button once brings you to the second menu item, which the universal dimmer indicates by two blinks, pause, two blinks pause, etc. Once you have reached the menu item that you want to run, press and hold the button for more than a second to execute the selected item.

Installation

Le numéro de série à 16 caractères du disjoncteur doit être consigné sur le plan lors de l'installation, pour pouvoir affecter ultérieurement l'appareil.

Fixer le module de contrôle sur le rail DIN et procéder au raccordement électrique.

Attention :

L'alimentation des entrées de commande avec une phase différente de la tension de service (L) provoque la destruction de l'appareil.

Par ailleurs, des entrées de commande non alimentées peuvent également générer à tout moment une tension dangereuse.

La position du disjoncteur reste inchangée y compris après la perte de la tension d'alimentation. À la livraison, la position de commutation n'est pas définie. La sortie de commande peut générer à tout moment une tension dangereuse.

Configuration :

À la livraison, l'entrée de commande du disjoncteur est affectée à la sortie de commande. Il peut donc tout d'abord être utilisé de manière autonome y compris sans réseau radio.

L'entrée de commande 2 n'est pas affectée à la livraison.

Pour être intégré dans le réseau radio, le disjoncteur doit être configuré.

Un accès immédiat au disjoncteur n'est pas nécessaire pour la configuration, c'est-à-dire que le réseau radio peut également être configuré y compris après réalisation de l'installation électrique.

Sous tension, le disjoncteur se déclare automatiquement à la passerelle Zigbee 70 588 et peut être configuré via le logiciel de programmation Zigbee.

Si l'installation automatique n'est pas correctement effectuée, les réglages d'usine du disjoncteur doivent être rétablis.

Pour ce faire, appuyez sur le bouton-poussoir à l'aide du stylet en plastique inclus dans la livraison ou d'un autre outil isolé pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que la LED se mette à clignoter.

Pour toute autre configuration étendue, différente des valeurs par défaut, le personnel autorisé peut effectuer des réglages via l'interface utilisateur (MMI) conformément à la vue d'ensemble du menu présentée ci-dessous.

Interface Homme-Machine (IHM) :

Le variateur universel comprend un bouton poussoir derrière un petit trou sur la face avant de l'appareil, ainsi qu'une LED à droite de celui-ci. Cette interface homme-machine permet d'accéder à un menu.

Pour accéder au menu, **appuyez sur le bouton-poussoir à l'aide du stylet en plastique inclus dans la livraison ou d'un autre outil isolé** pendant plus d'une seconde jusqu'à ce que la LED émette trois clignotements puis une séquence répétée d'un éclat, une pause, etc. Cette séquence signale que le menu est ouvert. Chaque pression brève sur le bouton (inférieure à une seconde) permet de parcourir le menu. Par exemple, une pression sur le bouton ouvre l'accès à la deuxième rubrique de menu, accès signalé par D1 par deux éclats, une pause, deux éclats, une pause, etc. Quand vous avez atteint la rubrique de menu souhaitée, appuyez sur le bouton pendant plus d'une seconde pour exécuter la commande sélectionnée.

Menüübersicht

Menüpunkt 1: Netzwerksteuerung

Während Sie sich in diesem Modus befinden, wird durch einmaliges Drücken der Taste die Zigbee-Netzwerksteuerung initiiert („EZ-Mode“). Ist das Gerät an ein Netzwerk angeschlossen, wird das Netzwerk drei Minuten lang für neue Geräte geöffnet; andernfalls wird das Gerät versuchen, einem offenen Netzwerk beizutreten.

Menüpunkt 2: Suche & Kopplung

Initiiert den Zigbee-Vorgang „Suche & Kopplung“ („EZ-Mode“) auf einem Initiator oder Zielendpunkt. Die Zielendpunkte werden drei Minuten lang in den Identifizierungsmodus versetzt. Es erfolgt ein Abfragen von Zielen durch die Initiatorendpunkte, die dann geeignete Kopplungen zu diesen Zielen herstellen. Nachdem Sie das Menü in diesem Modus verlassen haben, gelangen Sie mit dem ersten Drücken der Taste in die Endpunktauswahl. Mit jedem weiteren Drücken der Taste (innerhalb einer halben Sekunde) erhöht sich die Endpunktnummer um jeweils eine Ziffer. Haben Sie die gewünschte Endpunktnummer erreicht, warten Sie, bis die LED entsprechend der gewählten Anzahl aufleuchtet. Dann drücken Sie einmal, um die Auswahl zu bestätigen, oder warten Sie drei Sekunden, um den Befehl abzubrechen. Zur Bestätigung Ihrer Auswahl leuchtet die LED einmal auf. Ein zweimaliges Aufleuchten zeigt an, dass die Auswahl abgebrochen wurde.

Menüpunkt 3: Eindeutige Kopplungen

Eindeutige Kopplungen (Bindings) an einem Initiatorendpunkt. Wählen Sie diesen Menüpunkt und verlassen Sie den Menümodus. Nun müssen Sie einen Initiatorendpunkt auswählen. Mit dem ersten Drücken der Taste gelangen Sie in die Endpunktauswahl. Mit jedem weiteren Drücken der Taste (innerhalb einer halben Sekunde) erhöht sich die Endpunktnummer um jeweils eine Ziffer. Haben Sie die gewünschte Endpunktnummer erreicht, warten Sie, bis die LED entsprechend der gewählten Anzahl aufleuchtet. Dann drücken Sie einmal, um die Auswahl zu bestätigen, oder warten Sie drei Sekunden, um den Befehl abzubrechen. Zur Bestätigung Ihrer Auswahl leuchtet die LED einmal auf. Ein zweimaliges Aufleuchten zeigt an, dass die Auswahl abgebrochen wurde. Dieser Modus ist nur für einen Durchlauf aktiv. Danach kehrt das Gerät wieder in Modus Nr. 1 zurück.

Menue overview

Menu item 1: Network Steering

While in this mode a single press on the button instigates Zigbee Network Steering („EZ-mode“). If the device is on a network it will open the network for new devices for three minutes, otherwise it will attempt to join an open network.

Menu item 2: Finding & Binding

Intigates the Zigbee Finding & binding procedure („EZ-mode“) on an initiator or target endpoint. Target endpoints will enter identify mode for three minutes. Initiator endpoints will query targets and create suitable bindings to these targets. After leaving the menu in this mode, the first button press starts the selection of the endpoint and each subsequent press (within half a second) increments the endpoint number. Once the desired endpoint is reached, wait for the LED to blink the selected number of times. Then, press a single time to accept the selection or wait for three seconds to cancel the command. The LED will blink one time to confirm an affirmative choice, or two times to indicate the request has been cancelled.

Menu item 3: Clear Bindings

Clears bindings on an initiator endpoint. Select this menu item and leave menu mode. Afterwards the device expects the selection of an initiator endpoint. The first button press starts the selection of the endpoint and each subsequent press (within half a second) increments the endpoint number. Once the desired endpoint is reached, wait for the LED to blink the selected number of times. Then, press a single time to accept the selection or wait for three seconds to cancel the command. The LED will blink one time to confirm an affirmative choice, or two times to indicate the request has been cancelled. This mode is active for one round only. Afterwards the device reverts to mode no. 1.

Vue d'ensemble du menu

Menu 1 : Pilotage réseau

Sous ce mode, une pression simple sur le bouton démarre le pilotage réseau Zigbee (« mode EZ »). Si l'appareil est connecté à un réseau, il ouvre la recherche de nouveaux périphériques dans le réseau pendant trois minutes, dans le cas contraire il tente de se connecter à un réseau ouvert.

Menu 2 : Recherche et liaison

Démarrage de la procédure de Recherche et liaison Zigbee (« mode EZ ») sur un terminal demandeur ou cible. Le mode identification des terminaux cibles est activé pendant trois minutes. Les terminaux demandeurs recherchent des cibles et créent les liaisons appropriées vers ces cibles. Après la fermeture du menu sous ce mode, la première pression sur le bouton démarre la sélection du terminal et chaque pression suivante (dans un délai maximal d'une demi-seconde) passe au terminal suivant dans la liste. Quand le terminal recherché est atteint, attendez quelques secondes que la LED clignote le nombre de fois sélectionné. Puis appuyez une seule fois sur le bouton pour valider la sélection ou attendez trois secondes l'annulation de la commande. La LED clignote une fois pour confirmer la validation de la sélection ou deux fois pour signaler l'annulation de la requête.

Menu 3 : Annulation des liaisons

Annulation des liaisons sur un terminal demandeur. Sélectionnez cette rubrique et quittez le mode menu. Le périphérique attend alors la sélection d'un terminal demandeur. La première pression sur le bouton démarre la sélection du terminal et chaque pression suivante (dans un délai maximal d'une demi-seconde) passe au terminal suivant dans la liste. Quand le terminal recherché est atteint, attendez quelques secondes que la LED clignote le nombre de fois sélectionné. Puis appuyez une seule fois sur le bouton pour valider la sélection ou attendez trois secondes l'annulation de la commande. La LED clignote une fois pour confirmer la validation de la sélection ou deux fois pour signaler l'annulation de la requête. Ce mode est actif pour une action unique. Le périphérique rétablit ensuite le mode No. 1.

Menüpunkt 4: Geräterolle zuweisen

Hier wird die Rolle des Zigbee-Geräts im Netzwerk ausgewählt, die übrigen Einstellungen werden auf die Hersteller- Standardangaben zurückgesetzt und das Gerät wird neu gestartet. Wählen Sie diesen Menüpunkt und verlassen Sie den Menümodus. Nun müssen Sie eine Option auswählen. Mit dem ersten Drücken der Taste gelangen Sie in die Optionsauswahl. Mit jedem weiteren Drücken der Taste (innerhalb einer halben Sekunde) erhöht sich die Optionsnummer um jeweils eine Ziffer. Haben Sie die gewünschte Option erreicht, warten Sie, bis die LED entsprechend der gewählten Anzahl aufleuchtet. Dann drücken Sie einmal, um die Auswahl zu bestätigen, oder warten Sie drei Sekunden, um den Befehl abzubrechen. Zur Bestätigung Ihrer Auswahl leuchtet die LED einmal auf. Ein zweimaliges Aufleuchten zeigt an, dass die Auswahl abgebrochen wurde. Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl: Option Nr. 1: Einem bestehenden Zigbee-Netzwerk als Router beitreten
Option Nr. 2: Ein neues, dezentrales Sicherheitsnetzwerk als erster Router erstellen
Option Nr. 3: Ein neues, zentrales Sicherheitsnetzwerk als Koordinator oder Trustcenter erstellen

Menüpunkt 5: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Damit versetzen Sie das Gerät in den Auslieferungszustand zurück. Das Gerät wird im Anschluss neu gestartet. Die einzige Ausnahme bildet der Sicherheits-Framezähler für das ausgehende Netzwerk, der beim Zurücksetzen nicht verändert wird.

Menüpunkt 6: Erweiterte Befehle

Bietet eine Reihe von erweiterten Befehlsoptionen für die Zigbee-Inbetriebnahme. Wählen Sie diesen Menüpunkt und verlassen Sie den Menümodus. Nun müssen Sie eine Option auswählen. Mit dem ersten Drücken der Taste gelangen Sie in die Optionsauswahl. Mit jedem weiteren Drücken der Taste (innerhalb einer halben Sekunde) erhöht sich die Optionsnummer um jeweils eine Ziffer. Haben Sie die gewünschte Option erreicht, warten Sie, bis die LED entsprechend der gewählten Anzahl aufleuchtet. Dann drücken Sie einmal, um die Auswahl zu bestätigen, oder warten Sie drei Sekunden, um den Befehl abzubrechen. Zur Bestätigung Ihrer Auswahl leuchtet die LED einmal auf. Ein zweimaliges Aufleuchten zeigt an, dass die Auswahl abgebrochen wurde. Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl: Option Nr. 1: Einfaches Zurücksetzen (Neustart), danach wird der Betrieb nahtlos weitergeführt (stiller Wiederbeitritt)
Option Nr. 2: Einfaches Zurücksetzen (Neustart), danach Wiederbeitritt ins Netzwerk
Option Nr. 3: Vollständiges Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, einschließlich Sicherheits-Framezähler und geschützte Einstellungen

Menüpunkt 7:

Reserviert für interne Verwendung. Verlassen Sie das Menü nicht in diesem Modus.

Ergänzungsteile

70588 Gateway zur Steuerung der Beleuchtungsanlage per App BEGA Gateway mit einem Smartphone oder Tablet

Menu item 4: Set Device Role and Factory Reset

Selects the Zigbee device role for this device on the network, resets the remaining settings to factory defaults and restarts the device. Select this menu item and leave menu mode. Afterwards the device expects the selection of an option. The first button press starts the selection of the option and each subsequent press (within half a second) increments the option number. Once the desired option is reached, wait for the LED to blink the selected number of times. Then, press a single time to accept the selection or wait for three seconds to cancel the command. The LED will blink one time to confirm an affirmative choice, or two times to indicate the request has been cancelled. The following options are available: Option no. 1: Join an existing Zigbee network as router
Option no. 2: Form a new distributed security network as the first router
Option no. 3: Form a new centralized security network as the coordinator and trust center

Menu item 5: Factory Reset

Put the device into the same state as it was when it left the factory, then reboot. The only exception is the outgoing network security frame counter, which is preserved across factory resets.

Menu item 6: Advanced Commands

Provides a number of advanced Zigbee commissioning command options. Select this menu item and leave menu mode. Afterwards the device expects the selection of an option. The first button press starts the selection of the option and each subsequent press (within half a second) increments the option number. Once the desired option is reached, wait for the LED to blink the selected number of times. Then, press a single time to accept the selection or wait for three seconds to cancel the command. The LED will blink one time to confirm an affirmative choice, or two times to indicate the request has been cancelled. The following options are available: Option No. 1: Perform a simple reset (reboot), then continue operating seamlessly (silent re-join)
Option No. 2: Perform a simple reset (reboot), then re-join the network
Option No. 3: Perform a full factory reset, including security frame counters and preserved settings

Menu item 7:

Reserved for internal use. Do not leave the menu in this mode.

Accessories

70588 Gateway for controlling your lighting system by app BEGA Gateway from a smartphone or tablet

Menu 4 : Programmation du rôle du périphérique et rétablissement des réglages d'usine

Sélection du rôle du périphérique sur le réseau, rétablissement des valeurs d'usine des autres réglages et redémarrage du périphérique. Sélectionnez cette rubrique et quittez le mode menu. Le périphérique attend alors la sélection d'une option. La première pression sur le bouton démarre la sélection de l'option et chaque pression suivante (dans un délai maximal d'une demi-seconde) passe à l'option suivante dans la liste. Quand l'option recherchée est atteinte, attendez quelques secondes que la LED clignote le nombre de fois sélectionné. Puis appuyez une seule fois sur le bouton pour valider la sélection ou attendez trois secondes l'annulation de la commande. La LED clignote une fois pour confirmer la validation de la sélection ou deux fois pour signaler l'annulation de la requête. Les options disponibles sont les suivantes : Option no. 1: Connexion à un réseau Zigbee existant en tant que routeur
Option no. 2: Création d'un nouveau réseau protégé en tant que premier routeur
Option no. 3: Création d'un nouveau réseau protégé centralisé en tant que coordinateur et centre de gestion de la confidentialité

Menu 5 : Rétablissement des valeurs par défaut

Rétablissez l'état du périphérique en sortie de fabrication, puis redémarrez. La seule exception est le compteur de trafic sortant de trame de protection réseau.

Menu 6 : Commandes avancées

Contient différentes options de commandes avancées Zigbee de mise en service. Sélectionnez cette rubrique et quittez le mode menu. Le périphérique attend alors la sélection d'une option. La première pression sur le bouton démarre la sélection de l'option et chaque pression suivante (dans un délai maximal d'une demi-seconde) passe à l'option suivante dans la liste. Quand l'option recherchée est atteinte, attendez quelques secondes que la LED clignote le nombre de fois sélectionné. Puis appuyez une seule fois sur le bouton pour valider la sélection ou attendez trois secondes l'annulation de la commande. La LED clignote une fois pour confirmer la validation de la sélection ou deux fois pour signaler l'annulation de la requête. Les options disponibles sont les suivantes : Option No. 1: Simple redémarrage (reboot), puis poursuite de l'utilisation de façon transparente (reprise silencieuse)
Option No. 2: Simple redémarrage (reboot), puis retour sur le réseau
Option No. 3: Réinitialisation des réglages d'usine, y compris compteurs de trames de sécurité et paramètres protégés

Menu 7 :

Uniquement pour utilisation interne. Ne pas laisser le menu sous ce mode.

Accessoires

70588 Gateway pour commander votre dispositif d'éclairage par application BEGA Gateway via un smartphone ou une tablette