


**BEGA****71 236**

Installationseinsatz Tastschalter  
 Installation insert 1-gang push switch insert  
 Équipement électrique mécanisme interrupteur Push / Push

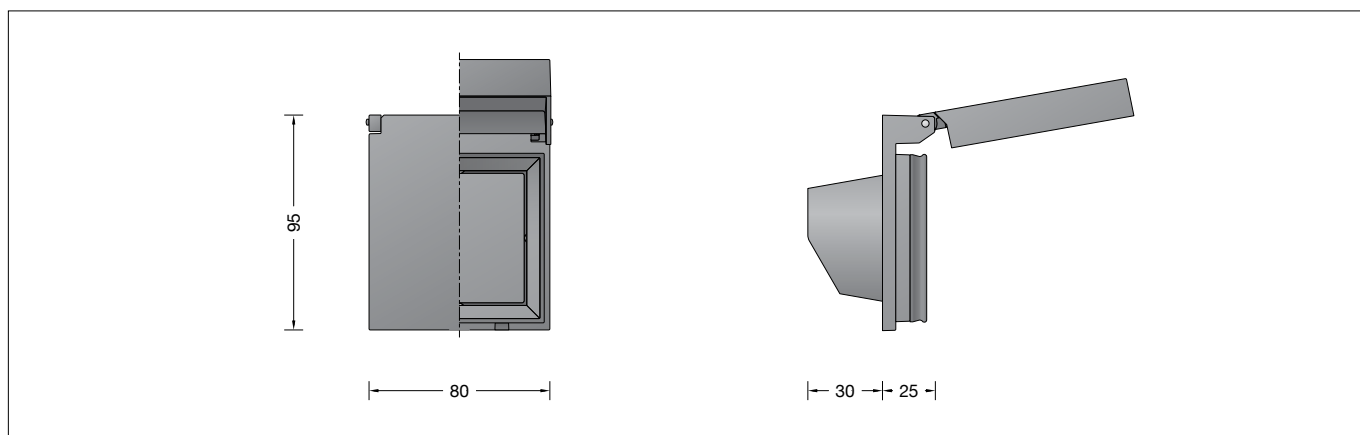

### Gebrauchsanweisung

### Instructions for use

### Fiche d'utilisation

#### Anwendung

Installationseinsatz für den Einbau in BEGA Anschlussssäule 71 230 · 71 255.

#### Application

Installation insert for fitting into the BEGA connecting pillars 71 230 · 71 255.

#### Utilisation

Équipement d'installation pour l'encastrement dans la borne d'alimentation BEGA 71 230 · 71 255.

#### Produktbeschreibung

Einbaurahmen und Klappdeckel aus Aluminiumguss  
 Befestigungsschrauben Edelstahl  
 Universal Aus-/Wechsel Tastschalter  
 1-polig 10A · 250V ~  
 SBL-Last max. 100W  
 CE – Konformitätszeichen  
 Gewicht: 0,25 kg

#### Product description

Installation frame and hinged lid made of cast aluminium  
 Stainless steel mounting screws  
 ON/Off 1-gang push switch insert  
 1-pole 10A · 250V ~  
 SBL load max. 100W  
 CE – Conformity mark  
 Weight: 0.25 kg

#### Description du produit

Cadre d'encastrement et capot en fonderie d'aluminium  
 Vis de fixation en acier inoxydable  
 Mécanisme interrupteur Push/Push va-et-vient universel  
 unipolaire 10A · 250  
 Charge SBL max. 100W  
 CE – Sigle de conformité  
 Poids: 0,25 kg

#### Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb der Installationseinsätze sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
 Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.  
 Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.  
 Werden nachträglich Änderungen an den Installationseinsätzen vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

#### Safety

Installation and operation of the installation inserts are subject to national safety standards. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician.  
 The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation.  
 If any installation insert is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

#### Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation des équipements électriques, respecter les normes de sécurité nationales.  
 L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé.  
 Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation ou d'une installation inappropriée du produit.  
 En cas de modifications ultérieures des équipements électriques, la personne qui les aura entreprises sera considérée comme fabricant.

## Montage


Leitungsschutzschalter und Fehlerstrom-Schutzschalter sind bauseits in der Unterverteilung vorzuschalten.

## Installation

Automatic cutouts and residual current circuit breakers must be installed upstream of the on-site sub-distribution.

## Installation

Les disjoncteurs et les disjoncteurs différentiels doivent être installés sur site, dans la distribution secondaire.

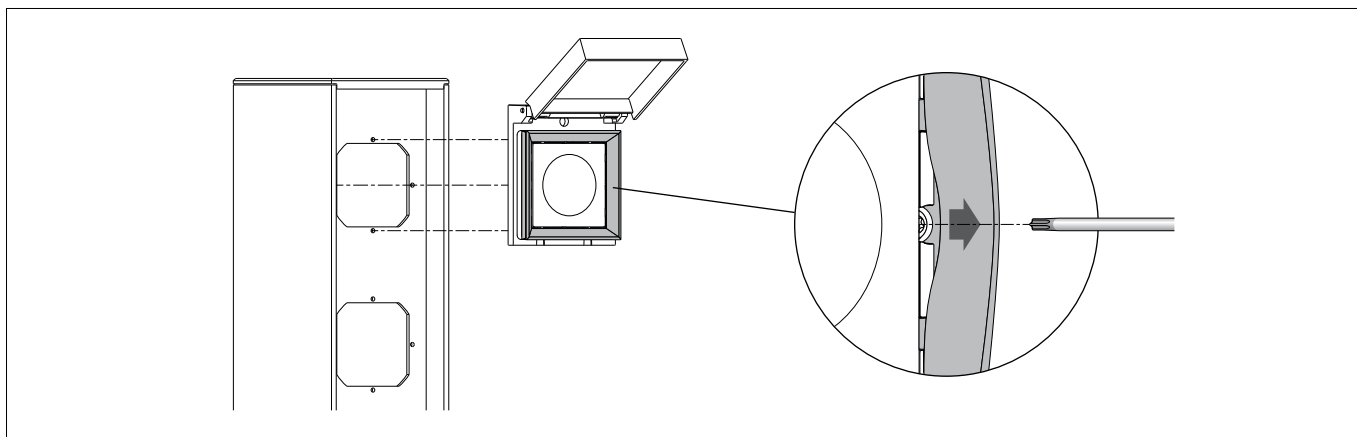

Klappdeckel öffnen.

Einbaurahmen mit Installationseinsatz in die vorgesehene Öffnung der Anschluss säule einsetzen.

Dichtung wie in der Abbildung dargestellt leicht zur Seite drücken und den Einbaurahmen mit den 4 gewindeformenden Schrauben (Torxantrieb T10) befestigen.

Open the hinged cover.

Insert the installation frame with installation insert into the opening provided in the connecting pillar.

Press the gasket slightly to the side as shown in the illustration and fasten the installation frame with the 4 thread-forming screws (Torx drive T10).

Ouvrir le couvercle rabattable.

Insérer le cadre d'encastrement avec équipement électrique dans l'ouverture prévue de la borne d'alimentation.

Repoussez légèrement le joint sur le côté comme indiqué sur l'illustration et fixez le cadre d'encastrement avec les 4 vis autotaraudeuses (couple de serrage T10).

Elektrische Verbindungen zwischen Installationseinsatz und Anschlussklemmen vornehmen.

Establish the electrical connections between the installation insert and the connection terminals.

Procéder aux raccordements électriques entre l'équipement d'installation et les borniers.

## Ersatzteile

Tastschalter	63 000 615
Wippe	63 000 616
Dichtung Klappdeckel	83 002 092

## Spares

1-gang push switch insert
Rocker switch
Gasket Klappdeckel

## Pièces de rechange

Mécanisme interrupteur Push / Push	63 000 615
Bascule de commande	63 000 616
Joint Klappdeckel	83 002 092