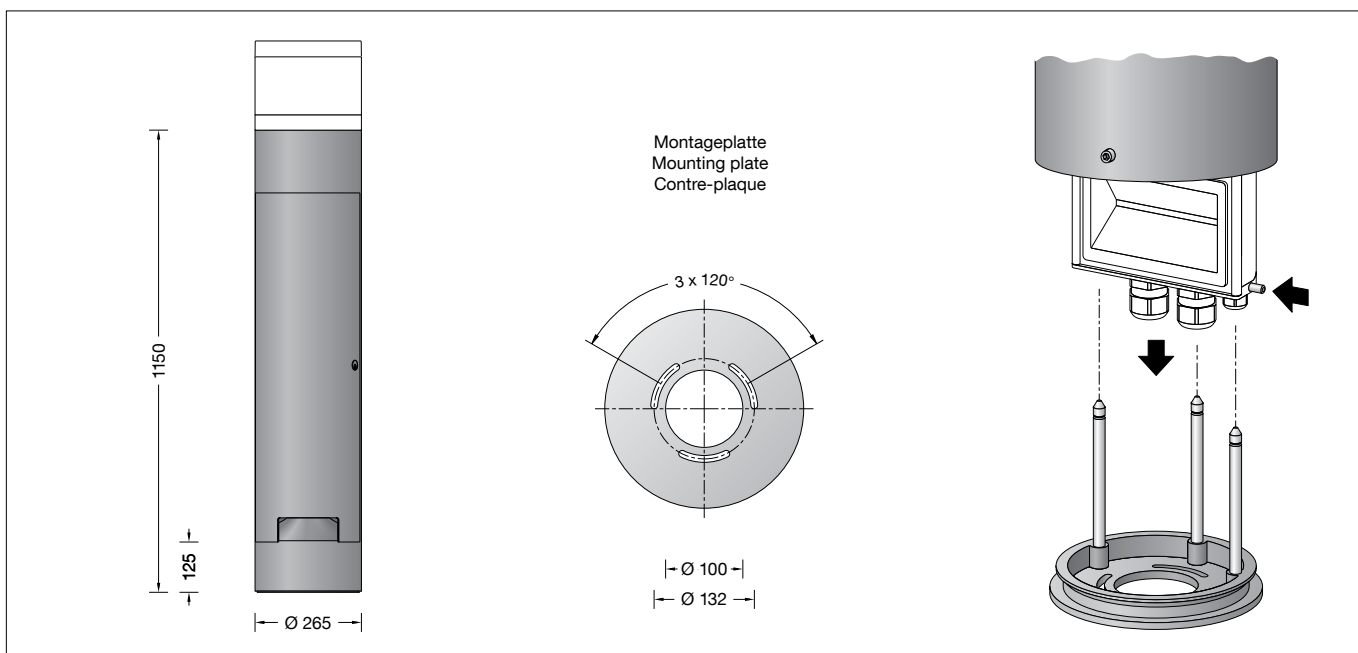


**BEGA****84 095**

Pollerleuchtenrohr  
Bollard tube  
Support de balise

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Pollerleuchtenrohr  $\varnothing$  265 mm mit abschließbarer Tür und Installationseinsätzen für die Stromversorgung. Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm.

**Produktbeschreibung**

Pollerleuchtenrohr aus Aluminium  
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®  
Montageplatte aus Aluminiumguss zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf ein Erdstück  
Montageplatte mit 3 Langlöchern, Breite 9 mm, Teilkreis  $\varnothing$  132 mm  
2 innenliegende Kabelverschraubungen zur Durchverdrahtung für Anschlusskabel von  $\varnothing$  9–17 mm  
2 innenliegende Kabelverschraubungen zur Durchverdrahtung für Anschlusskabel von  $\varnothing$  16–28 mm  
Abschließbare Tür  
Sicherheitsschloss BKS mit 2 Schlüsseln  
Durchstecköffnung für Stecker mit Leitung, Breite 145 mm  
Anschlussklemme 5-polig  
Klemmbereich bis 16 mm<sup>□</sup>  
Klemmenbelegung L1 · L2 · L3 · N · PE zum Anschluss an ein 230/400 V Drehstrom-Vierleitersystem  
Kurzschlussfestigkeit max. 10 kA  
Bemessungsbelastungsfaktor: 0,6  
Schutzklasse I  
Schutzart IP 44  
Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper  $\geq$  1 mm und Spritzwasser  
☰ – Sicherheitszeichen  
CE – Konformitätszeichen  
Gewicht: 28,6 kg

**Instructions for use****Application**

Bollard tube  $\varnothing$  265 mm with lockable door and installation inserts for power supply. For usage in the modular system bollard range.

**Product description**

Bollard tube made of aluminium  
BEGA Unidure® coating technology  
Mounting plate made of cast aluminium for bolting onto a foundation or an anchorage unit  
Mounting plate with 3 elongated holes, Width 9 mm, Pitch circle  $\varnothing$  132 mm  
2 inner screw cable glands suitable for through-wiring of mains supply cable of  $\varnothing$  9–17 mm  
2 inner screw cable glands suitable for through-wiring of mains supply cable of  $\varnothing$  16–28 mm  
Lockable door  
Safety lock BKS with 2 keys  
Access hole for plug with cable, width 145 mm  
Connecting terminal 5-pole  
Clamping range up to 16 mm<sup>□</sup>  
Terminal configuration L1 · L2 · L3 · N · PE for connection to 230/400 V four-wire system  
Short-circuit-proof max. 10 kA  
Rated diversity factor: 0.6  
Safety class I  
Protection class IP 44  
Protected against granular foreign bodies  $\geq$  1 mm and splash water  
☰ – Safety mark  
CE – Conformity mark  
Weight: 28.6 kg

**Fiche d'utilisation****Utilisation**

Support de balise  $\varnothing$  265 mm avec porte verrouillable et équipements pour l'alimentation en courant électrique. À utiliser dans le programme de balises modulaires.

**Description du produit**

Support de balise en aluminium  
Technologie de revêtement BEGA Unidure®  
Platine de montage en fonderie d'aluminium pour fixation sur un massif de fondation ou sur une pièce enterrée  
Platine de montage avec 3 trous oblongs, largeur 9 mm sur un cercle de  $\varnothing$  132 mm  
2 presse-étoupes internes pour branchement en dérivation pour câble de raccordement de  $\varnothing$  9–17 mm  
2 presse-étoupes internes pour branchement en dérivation pour câble de raccordement de  $\varnothing$  16–28 mm  
Porte verrouillable  
Serrure de sécurité BKS avec 2 clefs  
Ouverture pour passage de câbles et fiches, largeur 145 mm  
Bornier 5 pôles  
Capacité de serrage jusqu'à 16 mm<sup>□</sup>  
Disposition de bornes L1 · L2 · L3 · N · T pour la connection au 230/400 V système à quatre fils  
Résistance aux courts-circuits jusqu'à max. 10 kA  
Facteur de diversité assigné: 0,6  
Classe de protection I  
Degré de protection IP 44  
Protection contre les corps solides  $\geq$  1 mm et les projections d'eau  
☰ – Sigle de sécurité  
CE – Sigle de conformité  
Poids: 28,6 kg

### Komplett verdrahtet mit:

3 Schutzkontaktsteckdosen  
nach DIN 49440-1  
16 A · 250 V ~

Geeignet für eine elektrische Belastung nach  
DIN VDE 0620-2-1 mit Schutzkontaktstecker  
nach DIN 49441 oder DIN 49406

3 CEE-Steckdosen  
nach DIN VDE 0623, EN 60309-2  
16 A · 250 V ~

3 polig · 1P + N + PE  
Kennfarbe blau

2 CEE-Steckdosen  
nach DIN VDE 0623, EN 60309-2  
16 A · 415 V ~

5 polig · 3P + N + PE  
Kennfarbe rot

1 FI Schutzschalter 4 polig 40 A / 30 mA

2 Leitungsschutzschalter 3 polig C 16 A

6 Leitungsschutzschalter 1 polig C 16 A

### Completely wired with:

3 safety sockets  
according to DIN 49440-1  
16 A · 250 V ~

Suitable for electrical load pursuant to  
DIN VDE 0620-2-1 with safety plug in  
accordance with DIN 49441 or DIN 49406

3 CEE sockets  
according to DIN VDE 0623, EN 60309-2  
16 A · 250 V ~

3-pole · 1P + N + PE  
Identification colour blue

2 CEE sockets  
according to DIN VDE 0623, EN 60309-2  
16 A · 415 V ~

5-pole · 3P + N + PE  
Identification colour red

1 RCD 4-pole 40 A / 30 mA

2 automatic cutouts 3-pole C 16 A

6 automatic cutouts 1-pole C 16 A

### Complètement raccordé avec :

3 prises de courant Schuko  
selon DIN 49440-1  
16 A · 250 V ~

Adapté à une charge électrique conforme à  
DIN VDE 0620-2-1 avec fiche de sécurité selon  
DIN 49441 ou DIN 49406

3 prises CEE  
selon DIN VDE 0623, EN 60309-2  
16 A · 250 V ~

3 pôles · 1P + N + PE  
Code couleur bleu

2 prises CEE  
selon DIN VDE 0623, EN 60309-2  
16 A · 415 V ~

5 pôles · 3P + N + PE  
Code couleur rouge

1 disjoncteur différentiel 4 pôles 40 A / 30 mA

2 disjoncteurs 3 pôles C 16 A

6 disjoncteurs 1 pôle C 16 A

### Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb  
dieser Leuchte sind die nationalen  
Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Die Montage und Inbetriebnahme darf nur  
durch eine Elektrofachkraft erfolgen.  
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für  
Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz  
oder Montage entstehen.  
Werden nachträglich Änderungen an der  
Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als  
Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

### Safety

The installation and operation of this luminaire  
are subject to national safety regulations.  
Installation and commissioning may only be  
carried out by a qualified electrician.  
The manufacturer accepts no liability for  
damage caused by improper use or installation.  
If subsequent modifications are made to  
the luminaire, the person responsible for  
these modifications shall be considered the  
manufacturer.

### Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire,  
respecter les normes de sécurité nationales.  
L'installation et la mise en service ne doivent  
être effectuées que par un électricien agréé.  
Le fabricant décline toute responsabilité pour  
tout dommage résultant d'une mise en œuvre  
ou d'une installation inappropriée du produit.  
Si des modifications sont apportées  
ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera  
considéré comme étant le fabricant.

### Montage

Der Fußpunkt der Leuchte darf nicht tiefer als  
die Oberkante des Bodenbelags liegen.  
Innensechskantschrauben (SW 4) im Fußpunkt  
bis zum Anschlag lösen und Pollerleuchtenrohr  
senkrecht abheben.

Seitliche Innensechskantschrauben (SW 3) an  
der elektrischen Einrichtung lösen und Gehäuse  
nach oben abheben.

Die Montageplatte mit der elektrischen  
Einrichtung so montieren, dass die Steckdosen  
von der Tür zugänglich sind.

Pfeil auf der Montageplatte beachten.

Montageplatte mit beiliegendem oder  
anderem geeigneten Befestigungsmaterial  
auf ein Fundament oder Erdstück **70 896**  
anschrauben.

Bei Montage auf einem Fundament bitte  
beachten: Feuchter Beton kann stark alkalisch  
sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in  
Kontakt kommen.

Wir empfehlen, den Montagebereich zu  
drainieren und mit Isolieranstrich zu versehen.

Innensechskantschrauben (SW 4) an der  
elektrischen Einrichtung lösen und Tür mit den  
Installationseinsätzen öffnen.

Anschlusskabel vorbereiten und durch die  
Kabelverschraubungen in den Anschlussraum  
führen.

Gehäuse auf die Montageplatte setzen und mit  
Innensechskantschrauben fest verschrauben.  
Nicht benutzte Kabelverschraubungen müssen  
mit den beiliegenden Blindstopfen verschlossen  
werden.

Leitungsverschraubung fest anziehen.

Netzanschlussleitung eng an der  
Gehäuserückwand verlegen, damit ausreichend  
Platz für einschwenkende Tür verbleibt.

Den elektrischen Anschluss des Poller-  
leuchtenrohres an der mit L1 · L2 · L3 · N · PE  
gekennzeichneten Klemme vornehmen.

Den elektrischen Anschluss des Pollerleuchten-  
kopfes an der mit N · ⊕ · L · DA · DA  
gekennzeichneten Klemme vornehmen.

Zur digitalen Ansteuerung sind die mit DA  
gekennzeichneten Klemmen zu verwenden.

Bei Nichtbelegung dieser Klemmen wird der  
Leuchtenkopf mit voller Lichtleistung betrieben.

### Installation

The base of the luminaire must not be below  
the upper edge of the floor covering.  
Undo the hexagon socket screws (wrench size  
4) in the base section as far as they will go and  
lift the bollard tube vertically.

Loosen the lateral hexagon socket screws  
(wrench size 3) on the electrical device and lift  
the housing upwards.

Install the mounting plate with electrical unit so  
that the socket outlets are accessible via the  
door.

Note the arrow on the mounting plate.

Using the provided mounting materials or  
other suitable mounting materials, screw-fit the  
mounting plate to a foundation or anchorage  
unit **70 896**.

In case of installation on a foundation, please  
observe the following: Wet concrete can be  
highly alkaline and must not come into contact  
with the luminaire permanently.

We recommend draining the installation area  
and painting it with insulating paint.

Loosen the hexagon socket screws  
(wrench size 4) on the electrical device and  
open the door with the installation inserts.

Prepare the connection cable and run it  
through the cable glands into the connection  
compartment.

Place the housing on the mounting plate and  
screw it tight using hexagon socket screws.  
Unused cable glands must be sealed with the  
enclosed dummy plugs.

Tighten screw cable gland.

Lay the power connecting cable close to  
the rear wall of the housing so that there is  
sufficient space for the door to swing in.

Establish the electrical connection between  
the bollard tube and the terminal marked  
L1 · L2 · L3 · N · PE.

Establish the electrical connection between  
the bollard head and the terminal marked  
N · ⊕ · L · DA · DA.

The terminals marked DA are to be used for  
digital control purposes.

If these terminals are not assigned, the  
luminaire head will work with full light output.

### Installation

L'embase du luminaire ne doit pas se trouver  
en dessous du bord supérieur du revêtement  
de sol.

Dévisser les vis à six pans creux (taille de  
clé 4) du pied jusqu'à la butée et relever  
perpendiculairement le support pour tête de  
balise.

Dévisser les vis à six pans creux latérales  
(SW 3) de l'équipement électrique et relever le  
boîtier vers le haut.

La contre-plaque avec l'équipement électrique  
doit être installée de telle façon qu'un accès  
aux prises de courant soit possible par la porte.  
Vérifier l'orientation de la flèche se trouvant sur  
la contre-plaque.

Visser la contre-plaque avec le matériel de  
fixation fourni ou tout autre matériel approprié  
sur un massif de fondation ou sur une pièce à  
enterrer **70 896**.

Attention : En cas d'installation sur un massif  
de fondation: La laitance du béton peut être  
fortement alcaline et ne doit pas être en  
contact durable avec le luminaire. La surface  
où le luminaire est installé doit être drainée et  
protégée par une matière isolante.

Dévisser les vis à six pans creux (SW 4) de  
l'équipement électrique et ouvrir la porte  
renfermant les équipements électriques.

Préparer le câble de connexion, le passer au  
travers des presse-étoupes et le faire cheminer  
dans le compartiment de connexion.

Placer le boîtier sur la platine de fixation et le  
visser solidement avec la vis à six pans creux.

Les presse-étoupes non utilisés doivent être  
fermés à l'aide des bouchons aveugles fournis.

Serrer fermement le presse-étoupe.

Installer le câble de raccordement tout près  
de la partie arrière de l'armature afin de  
laisser suffisamment de place pour une porte  
pivotante.

Procéder au raccordement électrique du  
support de balise au bornier repéré par  
L1 · L2 · L3 · N · PE.

Procéder au raccordement électrique de  
la tête de balise au bornier repéré par  
N · ⊕ · L · DA · DA.

Utiliser les borniers marqués DA pour la  
commande numérique. Si ces borniers ne sont  
pas raccordés, la tête de la balise fonctionne à  
la puissance maximale.

Tür mit Installationseinsätzen schließen und fest verschrauben.  
Pollerleuchtenrohr über die elektrische Einrichtung führen und mit der Montageplatte fest verschrauben.

Close the door with installation inserts and screw tightly.  
Route the bollard tube over the electrical device and screw it tightly onto the mounting plate.

Fermer la porte avec les équipements électriques et bien visser.  
Faire glisser le support pour tête de balise sur l'équipement électrique et visser fermement à la platine de fixation.

Anschluss der Verbindungsleitung am Pollerleuchtenkopf:  
Die serienmäßig angeschlossene 5-adrige Anschlussleitung am separaten Pollerleuchtenkopf muss demontiert werden. Innensechskantschrauben lösen und Anschlussgehäuse vom Leuchtenkopf abheben. Anschlussadern abklemmen, Leitungsverschraubung lösen und Leitung herausziehen. Beiliegende Verbindungsleitung durch Leitungsverschraubung am Leuchtenkopf führen. Leitungsverschraubung fest anziehen.  
Elektrischen Anschluss der Leitungsadern vornehmen. Dabei auf richtige Belegung der Klemmen achten.  
Die grün-gelbe Ader ist an der mit **PE**, die braune Ader an der mit **L** und die blaue Ader an der mit **N** gekennzeichneten Klemme anzuschließen. Der Anschluss der weiß-roten und weiß-schwarzen Adern erfolgt an den mit **DA** gekennzeichneten Klemmen.  
Anschlussgehäuse verschrauben.

Connection of the connection cable to the bollard head:  
The 5-wire connecting cable which is connected as standard to the separate bollard head must be removed.  
Undo the hexagon socket screws and lift the connection housing from the luminaire head. Disconnect the wires, undo the screw cable gland and pull out the cable.  
Route the supplied connection cable through the screw cable gland on the luminaire head. Tighten screw cable gland.  
Establish the electrical connection to the cable wires. Note the correct configuration of the terminals.  
The green-yellow wire should be connected to the terminal marked **PE**, the brown wire to **L** and the blue wire to **N**. The white-red and white-black wires are connected to the terminals marked **DA**.  
Screw the connection housing in place.

Connexion du câble de raccordement à la tête de balise:  
Déconnecter le câble de raccordement à 5 fils raccordé en série de la tête de balise séparée. Desserrer les vis à six pans creux et ôter la boîte de connexion de la tête de balise.  
Déconnecter les fils de connexion, desserrer la presse-étoupe et tirer le câble.  
Faire passer le câble de raccordement fourni par le presse-étoupe de la tête de luminaire. Serrer fermement le presse-étoupe.  
Procéder au raccordement électrique des fils. Veiller au bon adressage des borniers.  
Le fil vert-jaune doit être raccordé au bornier marqué **PE**, le fil marron au bornier marqué **L** et le fil bleu au bornier marqué **N**. Les fils blanc-rouge et blanc-noir doivent être raccordés aux borniers marqués **DA**.  
Revisser la boîte de connexion.

Stecker der Leuchte in Buchsenteil des Pollerleuchtenrohres einstecken und verschrauben. Pollerleuchtenkopf oder Rohrabschluss in das Pollerleuchtenrohr einsetzen, rechtsherum bis zum Anschlag drehen, ggf. ausrichten und mit seitlicher Innensechskantschraube festsetzen. Montagetur schließen und verriegeln.

Push plug of the luminaire into coupler of the bollard tube and screw together.  
Insert the bollard head or closing head into the bollard tube, turn to the right until the stop, adjust if necessary and fix in place with lateral hexagon socket screw.  
Close the installation door and lock it.

Enfoncer la fiche du luminaire dans le connecteur embrochable du support de balise et visser.  
Insérer la tête de balise ou la fermeture tubulaire dans le support pour tête de balise, tourner vers la droite jusqu'en butée, aligner si nécessaire et fixer avec la vis à six pans creux latérale.  
Fermer la porte de montage.

### Wartung und Prüfung

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind nach den anerkannten Regeln der Elektrotechnik in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.  
Wiederkehrende Prüfungen sind nach den nationalen Sicherheitsvorschriften vorzunehmen.  
Die Funktionsprüfung des Fehlerstrom-Schutzschalters in der Unterverteilung sollte mindestens einmal pro Halbjahr durch Drücken der Prüftaste **T** durchgeführt werden, sofern nicht andere regionale oder anwenderspezifische zusätzliche Prüfungen vorgegeben sind.

### Maintenance and Inspection

Electrical installations and equipment have to be maintained according to approved electrical regulations only.  
Regular inspections must be carried out according to national safety regulations.  
Correct operation of the residual-current circuit-breaker in the subsidiary distribution should be tested at least once every six months by pressing the test button **T**, unless other regional or user-specific tests are required in addition.

### Maintenance et contrôle

Les installations et équipements électriques doivent être maintenus en parfait état conformément aux règles en usage.  
Des contrôles réguliers doivent être effectués selon les normes nationales de sécurité.  
Le contrôle fonctionnel du disjoncteur différentiel dans la sous-distribution doit être effectué au moins une fois par semestre en appuyant sur la touche de contrôle **T**, dans la mesure où d'autres contrôles régionaux ou spécifiques à l'utilisateur ne sont pas fixés.

**Bitte beachten Sie:**

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen! \*)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben
- Das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

\*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- Die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; Gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung
- Auswertung der Messergebnisse
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
- IP-Schutzarten
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.)

**Ergänzungsteil****70896** Erdstück

Erdstück mit Befestigungsflansch aus feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 500 mm. 3 Befestigungsschrauben M8 aus Edelstahl. Teilkreis  $\varnothing$  132 mm.

**71128** Rohrabschluss

Der Rohrabschluss ermöglicht die Nutzung eines Systempollerleuchtenrohres ohne Beleuchtungsfunktion.

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

**Please note:**

Installation may only be carried out by persons with relevant electrotechnical knowledge and experience! \*)

Incorrect installation may endanger:

- Your own life
- The lives of the users of the electrical equipment

Incorrect installation may result in serious damage to property, e.g. fire. You may be held personally liable for personal injury and damage to property.

Please contact a qualified electrician!

\*) Specialist knowledge required for installation

The following specialist knowledge in particular is required for installation:

- The "5 safety rules" to be applied: Disconnect; secure against reconnection; check that no voltage is present; earth and short-circuit; cover or block any neighbouring live parts
- Selection of suitable tools, measuring instruments and, if necessary, personal protective equipment
- Evaluation of the measurement results
- Selection of electrical installation material to ensure switch-off conditions
- IP protection classes
- Integration of the electrical installation materials
- Type of supply network (TN system, TT system) and the resulting connection conditions (classic grounding, protective earthing, necessary additional measures, etc.)

**Accessory****70896** Anchorage unit

Anchorage unit with mounting flange made of hot-dip galvanised steel. Total length 500 mm. 3 stainless steel fixing screws M8. Pitch circle  $\varnothing$  132 mm.

**71128** Closing head

The closing head allows the use of a system bollard tube without illumination function.

See the separate instructions for use.

**Attention :**

L'installation doit être effectuée uniquement par des personnes possédant les connaissances et l'expérience correspondantes en électrotechnique ! \*)

Une installation incorrecte met en péril :

- Votre propre vie
- La vie de l'utilisateur de l'installation électrique

Une installation incorrecte est susceptible de provoquer de graves dommages matériels, par exemple à cause d'un incendie. Votre responsabilité personnelle est engagée pour les dommages corporels et matériels.

Adressez-vous à un électricien !

\*) Connaissances spécialisées nécessaires pour l'Installation

Pour l'installation, les connaissances spécialisées suivantes sont impératives :

- Les « 5 règles de sécurité » applicables : déconnecter ; protéger contre tout rétablissement de l'alimentation ; constater l'absence de tension ; mettre à la terre et court-circuiter ; couvrir ou confiner les pièces voisines et sous tension
- Choix de l'outil approprié, des appareils de mesure et, le cas échéant, de l'équipement de protection personnel
- Évaluation des résultats de mesure
- Choix du matériel d'installation électrique pour sécuriser les conditions de mise hors service
- Indices de protection IP
- Montage du matériel d'installation électrique
- Type d'alimentation électrique (système TN, système TT) et les conditions de raccordement s'y rapportant (régime classique du neutre, mise à la terre, mesures supplémentaires nécessaires etc.)

**Accessoire****70896** Pièce à enterrer

Pièce à enterrer avec flasque de fixation en acier galvanisé. Longueur totale 500 mm. 3 vis de fixation M8 en acier inoxydable sur un cercle de  $\varnothing$  132 mm.

**71128** Fermeture tubulaire

La fermeture tubulaire permet d'utiliser un support pour têtes de balises modulaires sans fonction d'éclairage.

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

**Ersatzteile**

Montageplatte	22 004 400 M
FI-Schutzschalter	64 000 234
Schutzschalter 3-polig 16 A	64 000 235
Schutzschalter 1-polig 16 A	64 000 236
Schutzkontaktsteckdose BEGA	70 190
CEE-Steckdose 3p 16A BEGA	70 191
CEE-Steckdose 5p 16A BEGA	70 192
Dichtung Anschlussgehäuse	83 001 783

**Spares**

Mounting plate	22 004 400 M
Fault current circuit breaker	64 000 234
Line circuit breaker 3-pole 16 A	64 000 235
Line circuit breaker 1-pole 16 A	64 000 236
Safety socket outlet BEGA	70 190
CEE socket 3p 16A BEGA	70 191
CEE socket 5p 16A BEGA	70 192
Gasket connection housing	83 001 783

**Pièces de rechange**

Platine de montage	22 004 400 M
Disjoncteur de protection FI	64 000 234
Disjoncteur 3 pôle 16 A	64 000 235
Disjoncteur 1 pôle 16 A	64 000 236
Prise de courant BEGA	70 190
Prise de courant CEE 3p 16A BEGA	70 191
Prise de courant CEE 5p 16A BEGA	70 192
Joint boîtier de raccordement	83 001 783