


Bodeneinbauleuchte  
In-ground luminaire  
Luminaire à encastrer

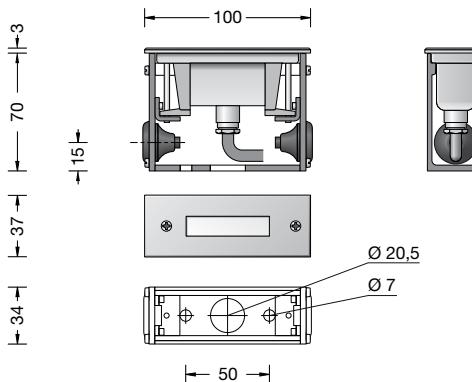

## Gebrauchsanweisung

### Anwendung

Orientierungsleuchte für den Einbau in befestigte Flächen, Wege und Plätze. Überrollbar von Fahrzeugen mit luftgefüllten Reifen.

### Bitte beachten Sie:

In Fahrsäulen, wo die Leuchte horizontalen Kräften durch Bremsen, Beschleunigen und Richtungswechsel ausgesetzt ist, darf die Leuchte nicht eingesetzt werden.

### Produktbeschreibung

LED-Einbauleuchte ohne Netzteil  
Leuchte besteht aus Edelstahl  
Werkstoff Nr. 1.4301  
Einbaugehäuse aus Aluminiumprofil, pulverbeschichtet mit 2 Einführungen für Anschlusskabel bis ø 12 mm  
Sicherheitsglas weiß  
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium  
Anschlussleitung 05RN8-F 2x1<sup>□</sup>  
Leitungslänge 3m  
Schutzklasse III   
Schutzzart IP 67  
Staubdicht und Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen  
Schlagfestigkeit IK08  
Schutz gegen mechanische Schläge < 5 Joule  
 – Sicherheitszeichen  
CE – Konformitätszeichen  
Gewicht: 0,6 kg  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) G

### Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Wir empfehlen die bauseitige Absicherung über einen Fehlerstrom-Schutzschalter. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

## Instructions for use

### Application

Recessed location luminaire for recessed mounting in compacted surfaces, paths and open areas. Drive-over luminaire for vehicles with pneumatic tyres.

### Please note:

Luminaire must not be used for installation in road lanes, where the fixture is exposed to a horizontal strain due to braking, acceleration and change of direction.

### Product description

Recessed LED luminaire without power supply unit  
Luminaire made of stainless steel  
Steel grade no. 1.4301  
Installation housing made of aluminium profile, powder-coated with 2 entries for connection cable up to ø 12 mm  
Safety glass, white  
Reflector made of pure anodised aluminium  
Connecting cable 05RN8-F 2x1<sup>□</sup>  
Cable length 3m  
Safety class III   
Protection class IP 67  
Dust-tight and protection against temporary immersion  
Impact strength IK08  
Protection against mechanical impacts < 5 joule  
 – Safety mark  
CE – Conformity mark  
Weight: 0.6 kg  
This product contains light sources of energy efficiency class(es) G

### Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. We recommend fuse protection via a residual current circuit breaker to be provided by the customer. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

## Fiche d'utilisation

### Utilisation

Luminaire d'orientation, à encastrer pour installation dans des surfaces stabilisées. Autorisant le roulement de véhicules équipés de pneumatiques.

### Attention :


Le luminaire ne doit pas être installé dans des voies de circulation où il serait soumis à des sollicitations mécaniques horizontales provoquées par des freinages, des accélérations et des changements de direction.

### Description du produit

Luminaire à encastrer LED sans bloc d'alimentation  
Luminaire fabriqué en acier inoxydable Matériau No. 1.4301  
Boîtier d'encastrement en profilé aluminium, poudré avec 2 passages pour le câble de raccordement jusqu'à ø 12 mm Verre de sécurité blanc  
Réflecteur en aluminium pur anodisé Câble de raccordement 05RN8-F 2x1<sup>□</sup>  
Longueur de câble 3m  
Classe de protection III   
Degré de protection IP 67  
Etanche à la poussière et protégé contre l'immersion momentanée  
Résistance aux chocs mécaniques IK08  
Protection contre les chocs mécaniques < 5 joules  
 – Sigle de sécurité  
CE – Sigle de conformité  
Poids: 0,6 kg  
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique G

### Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Nous recommandons la protection sur site par un disjoncteur différentiel. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant

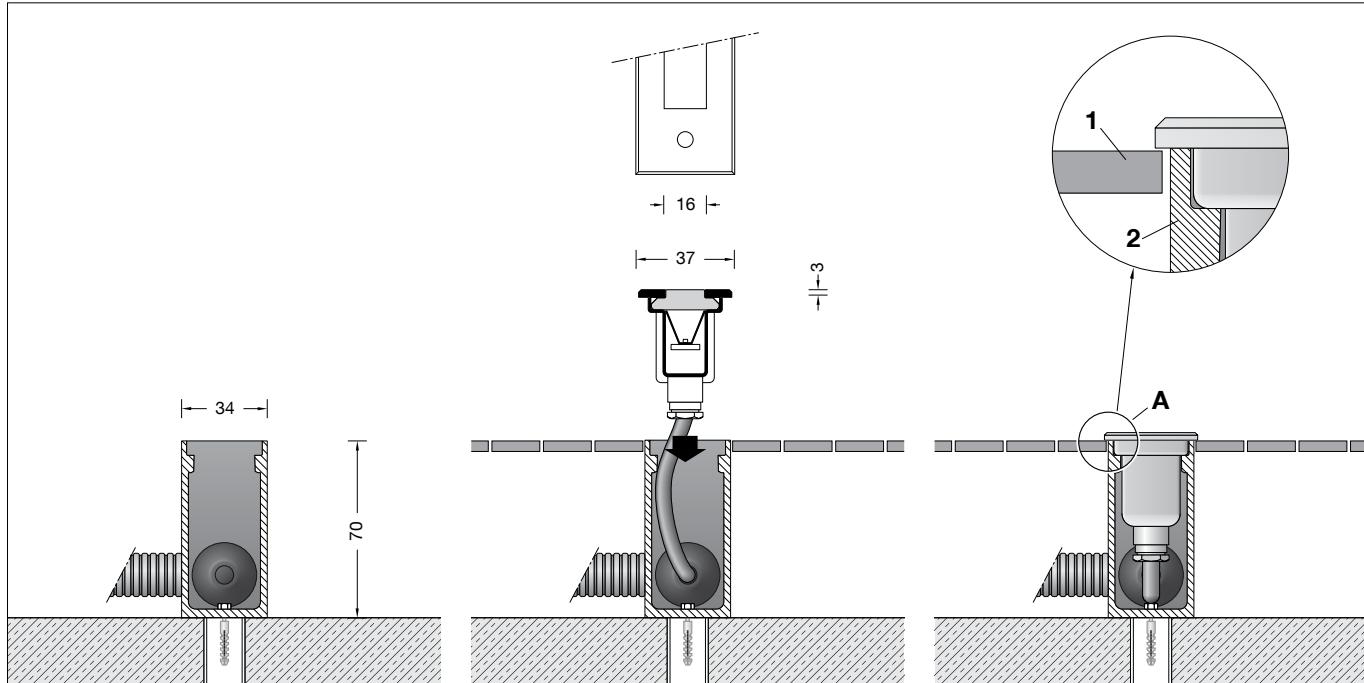

#### **Vor der Montage zu beachten:**

Um die max. Druckbelastung der Leuchte von 1.000 kg (~10 kN) aufnehmen zu können, ist die Errichtung eines Fundamentes erforderlich. Die Leuchte steht in einem Einbaugehäuse aus hochfestem Aluminiumprofil. Die Druckbelastung wird über dieses Gehäuse auf das bauseits zu erstellende Fundament übertragen. Die Gründung muss auf festem Untergrund erfolgen.  
Um eine sichere Standfestigkeit zu erreichen, muss das Einbaugehäuse einbetoniert werden. Bei der Erstellung des Fundaments ist eine Drainage anzulegen, damit eintretendes Oberflächenwasser aus dem Einbaugehäuse abfließen kann.  
Die Lackierung des Einbaugehäuses darf nicht beschädigt werden.  
Für die Dichtigkeit der Leuchte ist es wichtig, dass der spätere Bodenbelag auf gleicher Höhe oder unter der Oberkante des Einbaugehäuses liegt – siehe Skizze (Detail A).

#### **Bodenbeschaffenheit:**

Die Leuchte darf nicht dauerhaft mit aggressiven Medien in Kontakt kommen. Aggressive Medien können durch Wasser aus dem Boden gewaschen werden, und das Gehäuse der Leuchte zerstören.  
Bei unbekannter Zusammensetzung des Bodens ist daher vor der Montage eine Bodenanalyse vorzunehmen.  
Aggressive Medien können auch von der Oberfläche ausgehend auf die Leuchte einwirken, daher ist ein übermäßiger Einsatz von Taumitteln im Umfeld der Leuchte zu vermeiden.  
Von außen eintretende Streuströme, die durch die Leuchte in den Boden weiter geleitet werden, verursachen Korrosionsschäden.  
Es sind geeignete Gegenmaßnahmen durchzuführen.

#### **Bitte beachten Sie:**

**Die Leuchte ist nur mit einem Betriebsgerät zu betreiben, das die Anforderungen nach EN 61347-2-13 erfüllt.**  
Die maximale Leerlaufspannung von 60 V DC muss SELV oder SELV-äquivalent entsprechen.

#### **Notice prior to installation:**

To accept the maximum pressure load of 1,000 kg (~10 kN) a proper foundation must be provided by the customer.  
The luminaire is mounted in a recess housing made of high-strength aluminium profile. The pressure load is transferred to the foundation by this housing. Foundation to be provided at site. The foundation must be carried out on firm subgrade.  
In order to obtain a firm sturdiness, the recess housing must be firmly concreted in.  
During preparation of the foundation proper drainage must be provided, so that entering surface water can drain off.  
The lacquering of the recess housing must not be damaged.  
For the tightness of the luminaire it is important that the ground surface prepared later is either on the same level or slightly below top edge of the recess housing – see sketch (detail A).

#### **Soil conditions:**

The luminaire must not permanently have contact with aggressive media.  
Aggressive media might be washed out of the soil and might corrode the housing of the luminaire.  
In case of an unknown composition of the soil a soil analysis should be made before installation. Aggressive media that is outgoing from the ground surface might also affect the luminaire. Thus an overuse of de-icing agents in the surroundings should be avoided.  
Parasitic current, occurring from the outside, which is conducted by the luminaire into the soil, will cause corrosion damage.  
Suitable counter measures must be carried out.

#### **Please note:**

**The luminaire can only be operated with an operating device that fulfills the requirements according to EN 61347-2-13.**  
The maximum idle voltage of 60 V DC must conform to SELV or SELV equivalent.

#### **A respecter avant l'installation :**

Pour que le luminaire puisse supporter la pression maximale de 1.000 kg (~10 kN) il doit impérativement être fixé sur une fondation stable.  
Le luminaire se trouve dans un châssis de montage fabriqué en profilé d'aluminium très robuste.  
La pression est transmise par ce châssis sur une fondation solide qui est à prévoir sur le site. Le massif de fondation doit être réalisé sur un sol stabilisé.  
Afin d'assurer une bonne stabilité, le boîtier du luminaire doit être coulé dans du béton. Lors de la réalisation de la fondation, un drainage doit être prévu afin que les eaux pénétrant dans le châssis puissent s'en échapper.  
Le laquage du châssis ne doit pas être endommagé.  
Pour la bonne étanchéité du luminaire, il est important que le bord supérieur du châssis de montage ne soit en aucun cas installé plus bas que le bord supérieur de la couche de finition du sol. Celle-ci doit affleurer la sous face de la collerette – voir schéma (détail A).

#### **Nature du sol :**

Le luminaire ne doit pas être durablement en contact avec des matériaux corrosifs.  
Les matériaux agressifs peuvent provenir de l'eau du sol et altérer le boîtier.  
Si la qualité du sol n'est pas connue, il faut réaliser une analyse de ses composants avant l'installation du produit.  
Certains matériaux agressifs pouvant également attaquer la surface du luminaire, il faut donc limiter l'utilisation de produits de salage des voies publiques aux abords de l'appareil.  
Des courants de fuite rentrant par l'extérieur et conduits dans le sol par le luminaire, causent des dommages de corrosion.  
Des contre-mesures appropriées doivent être effectuées.

#### **Attention :**

**Le luminaire ne peut fonctionner qu'avec un appareillage conforme aux exigences de la norme EN 61347-2-13.**  
**La tension à vide maximale de 60 V DC doit correspondre ou être équivalente aux exigences SELV.**

## Montage

Die Leuchte darf nur mit ihrer vollständigen Schutzbdeckung betrieben werden.  
Leuchte aus dem Einbaugehäuse ausbauen.  
Dazu Schrauben im Edelstahlrahmen lösen.  
Leuchte aus dem Einbaugehäuse heben.  
Einbaugehäuse auf Fundament (wie zuvor beschrieben) positionieren und mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial befestigen.  
Die beigelegte Schutzbdeckung bündig in das Einbaugehäuse eindrücken. Sie soll das Einbaugehäuse während der Bauarbeiten vor Verschmutzung schützen.  
Nach Fertigstellen der Bodenarbeiten Fuge zwischen Einbaugehäuse und Bodenbelag mit Dichtungsmasse ausspritzen.  
Schutzbdeckung entfernen.

### Bitte beachten Sie:

**Der elektrische Anschluss darf nur an Sicherheitstransformatoren nach EN 61558 – siehe Ergänzungsteile – erfolgen.**

### Das Lampengehäuse darf nicht demontiert werden.

Die Leuchte ist mit einer 3m langen Anschlussleitung 05RN8-F 2 x 1<sup>□</sup> ausgestattet. Diese ist mit dem Lampengehäuse fest vergossen und kann nicht ausgetauscht werden.

Die schwarze Ader ist mit dem Minuspol, die rote Ader mit dem Pluspol am Netzteil zu verbinden.

Für den elektrischen Anschluss der Leuchte ist eine 24 V Gleichspannungsquelle erforderlich – siehe Ergänzungsteile.

Bei Verwendung anderer Gleichspannungsquellen muss bauseits eine Sicherung (max. 6 A) vorgeschaltet werden.

Der elektrische Anschluss muss bauseits in entsprechender Schutzart und Schutzklasse an der Leuchtenanschlussleitung erfolgen.

Wir empfehlen hierzu die Verwendung der Verteilerdose – BEGA Ergänzungsteil **70 730**.

Leuchtengehäuse in das Einbaugehäuse setzen und festschrauben.

## Installation

The luminaire must only be operated with the complete protective cover.  
Dismantle luminaire from the recess housing. For this purpose undo screws in the stainless steel frame. Lift luminaire out of the recess housing.  
Position recess housing on the foundation (as described before) and fix it with enclosed or any other suitable fixing material.  
Push the enclosed protective cover flush into the recess housing. It is meant to protect the recess housing during the construction works against soiling.  
After finishing the ground works inject suitable compound between the floor covering and the recess housing.  
Remove protective cover.

### Please note:

**The electrical connection must only be made to safety transformers according to EN 61558 – see accessories.**

### The lamp housing must not be dismantled.

The luminaire is delivered with a 3 m long connecting cable 05RN8-F 2 x 1<sup>□</sup>.

This is firmly encapsulated with the lamp housing and cannot be replaced.

Connect black conductor with negative pole and red conductor with positive pole of the power supply unit.

For the electrical connection of the luminaire a 24 V DC power supply is required – see accessories.

If another DC power supply is used a fuse (max. 6 A) must be installed upstream.

The electrical connection at the luminaire connecting cable must be carried out on site according to the protection class and safety class.

We recommend to use a distribution box – BEGA accessory **70 730**.

Place luminaire housing into the recess housing and tighten screws.

## Installation

Le luminaire ne doit jamais fonctionner sans son couvercle complet de protection.  
Démonter le luminaire du châssis de montage.  
Pour cela desserrer les vis du cadre.  
Extraire le luminaire du châssis de montage.  
Positionner et fixer le châssis de montage sur le massif de fondation avec le matériel de fixation fourni ou tout autre matériel approprié (voir instructions ci-dessus).  
Enfoncer à fleur le couvercle de protection fourni dans le châssis de montage. Il est prévu pour protéger l'intérieur de châssis de montage pendant les travaux de construction.  
Finir les travaux de terrassement.  
Colmater l'espace entre le boîtier à encastrer et le revêtement avec un joint élastique approprié.  
Retirer le couvercle de protection.

### Attention :

**Le raccordement électrique ne doit être effectué qu'avec des transformateurs de sécurité selon EN 61558 – voir accessoires.**

### Le boîtier-lampe ne doit pas être démonté.

Le luminaire est équipé d'un câble de raccordement 3 m 05RN8-F 2 x 1<sup>□</sup>.

Le câble est surmoulé avec le boîtier-lampe et ne peut être remplacé.

La gaine noire doit être branchée au pôle négatif du bloc d'alimentation et la gaine rouge au pôle positif.

Pour le raccordement électrique du luminaire une source de tension continue de 24 V est nécessaire - voir accessoires.

En utilisant d'autres sources de tension continu un fusible (max. 6A) doit être monté en série sur le site.

Le raccordement électrique doit être effectué sur le site dans le degré de protection et la classe de protection correspondant au câble de raccordement.

Nous recommandons l'utilisation d'une boîte de dérivation – BEGA accessoire **70 730**.

Installer le boîtier dans la réservation. Serrer les vis du système de fixation à griffes se trouvant dans les ouvertures de la platine frontale.

## Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung  
Leuchten-Anschlussleistung  
Bemessungstemperatur  
Umgebungstemperatur  
Bei Einbau in Dämmung  
Spannung

0,1 W  
0,6 W  
 $t_a = 25^\circ\text{C}$   
 $t_{a\ max} = 40^\circ\text{C}$   
 $t_{a\ max} = 35^\circ\text{C}$   
24 V = DC

## Lamp

Module connected wattage  
Luminaire connected wattage  
Rated temperature  
Ambient temperature  
When installed in heat-insulating material  
Voltage

0,1 W  
0,6 W  
 $t_a = 25^\circ\text{C}$   
 $t_{a\ max} = 40^\circ\text{C}$   
 $t_{a\ max} = 35^\circ\text{C}$   
24 V = DC

## Lampe

Puissance raccordée du module  
Puissance raccordée du luminaire  
Température de référence  
Température d'ambiance  
Installation dans un matériau d'isolation  
Tension

0,1 W  
0,6 W  
 $t_a = 25^\circ\text{C}$   
 $t_{a\ max} = 40^\circ\text{C}$   
 $t_{a\ max} = 35^\circ\text{C}$   
24 V = DC

## 88 300 K27

Farbtemperatur  
Farbwiedergabeindex  
Modul-Lichtstrom  
Leuchten-Lichtstrom  
Leuchten-Lichtausbeute

2700 K  
CRI > 80  
15 lm  
2 lm  
3,3 lm/W

## 88 300 K27

Colour temperature  
Colour rendering index  
Module luminous flux  
Luminaire luminous flux  
Luminaire luminous efficiency

2700 K  
CRI > 80  
15 lm  
2 lm  
3,3 lm/W

## 88 300 K27

Température de couleur  
Indice de rendu des couleurs  
Flux lumineux du module  
Flux lumineux du luminaire  
Rendement lum. du luminaire

2700 K  
CRI > 80  
15 lm  
2 lm  
3,3 lm/W

## 88 300 K3

Farbtemperatur  
Farbwiedergabeindex  
Modul-Lichtstrom  
Leuchten-Lichtstrom  
Leuchten-Lichtausbeute

3000 K  
CRI > 80  
15 lm  
2 lm  
3,3 lm/W

## 88 300 K3

Colour temperature  
Colour rendering index  
Module luminous flux  
Luminaire luminous flux  
Luminaire luminous efficiency

3000 K  
CRI > 80  
15 lm  
2 lm  
3,3 lm/W

## 88 300 K3

Température de couleur  
Indice de rendu des couleurs  
Flux lumineux du module  
Flux lumineux du luminaire  
Rendement lum. du luminaire

3000 K  
CRI > 80  
15 lm  
2 lm  
3,3 lm/W

## 88 300 K4

Farbtemperatur  
Farbwiedergabeindex  
Modul-Lichtstrom  
Leuchten-Lichtstrom  
Leuchten-Lichtausbeute

4000 K  
CRI > 80  
15 lm  
2 lm  
3,3 lm/W

## 88 300 K4

Colour temperature  
Colour rendering index  
Module luminous flux  
Luminaire luminous flux  
Luminaire luminous efficiency

4000 K  
CRI > 80  
15 lm  
2 lm  
3,3 lm/W

## 88 300 K4

Température de couleur  
Indice de rendu des couleurs  
Flux lumineux du module  
Flux lumineux du luminaire  
Rendement lum. du luminaire

4000 K  
CRI > 80  
15 lm  
2 lm  
3,3 lm/W

## Reinigung · Pflege

Nach der Montage der Leuchte ist eine Erstreinigung notwendig. Bauschmutz, Rückstände von Haftklebern, Farbspritzer und Flugrost müssen rückstandslos entfernt werden. Keinesfalls dürfen zur Reinigung Hochdruckreiniger und Werkzeuge aus normalem Stahl, Stahlbürsten oder Stahlwolle verwendet werden, da sich dadurch Fremdrost bildet.

Bei Anwendung von Edelstahlreinigern sind deren Gebrauchshinweise genau zu beachten. Für alle Reinigungsmittel gilt, dass sie frei von Salzsäure und Chloriden sein müssen. Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung der Leuchten.

## Cleaning · Maintenance

After installation, the luminaire should first be cleaned. Building dust, residues from contact adhesives, paint splashes and rust film must be completely removed. Never use high pressure cleaners and cleaning implements made of normal steel, steel brushes or steel wool because they cause extraneous rust to form. When using stainless steel cleaners, please read the directions carefully. Cleaning agents containing hydrochloric acid and chlorides should never be used. We recommend cleaning the luminaires regularly.

## Nettoyage · Entretien

Un premier nettoyage doit être fait dès l'installation du produit. Toutes les impuretés de chantier doivent être enlevées: salissures, laitance de ciment, colle, peinture etc. Pour le nettoyage, ne jamais utiliser de nettoyeurs haute pression et d'outils en acier normal (par exemple: brosse ou tampon métallique). En effet, le contact entre les deux aciers provoquerait un point de rouille parasite. Lors de l'utilisation de nettoyants spécifiques il faut suivre scrupuleusement les instructions du fabricant. Afin d'éviter coloration, décoloration ou corrosion, il est impératif qu'aucun nettoyant utilisé ne contienne de l'acide chlorydrique. Nous recommandons un nettoyage régulier.

## Ergänzungsteile

Netzteile für LED-Leuchten 24 V DC  
Sicherheitstransformatoren nach  
EN 61558/VDE 0570 Teil 2-6

|               |              |                              |
|---------------|--------------|------------------------------|
| <b>70 564</b> | Netzteil für | 5-15 W                       |
| <b>70 465</b> | Netzteil für | 10-25 W                      |
| <b>70 565</b> | Netzteil für | 20-35 W                      |
| <b>70 566</b> | Netzteil für | 30-50 W                      |
| <b>70 567</b> | Netzteil für | 40-75 W                      |
| <b>70 169</b> | Netzteil für | 70-150 W<br>230 V ~ 50-60 Hz |

**71 134** Netzteil für 0-70 W  
AC-Spannung: 198-264 V ~ 50-60 Hz  
DC-Spannung: 176-275 V

Die Netzteile sind auch für den Betrieb mehrerer LED-Leuchten geeignet. Dabei ist darauf zu achten, dass die maximale Leistung des Netzteils nicht überschritten wird.

Es gibt dazu eine gesonderte  
Gebrauchsanweisung.

### 70 730 Verteilerdose

Die Verteilerdose ist für den Einbau in das Erdreich bestimmt und ermöglicht eine Abzweigung von der Zuleitung zur Leuchte und die Durchverdrahtung zur nächsten Leuchte. Nach dem elektrischen Anschluss wird die Dose mit Gel aufgefüllt und verschlossen.

## Accessories

|  |
|--|
| Power supply unit for LED luminaires 24 V DC                     |
| Safety transformer according to                                  |
| EN 61558/VDE 0570 part 2-6                                       |
| <b>70 564</b> Power supply unit for 5-15 W                       |
| <b>70 465</b> Power supply unit for 10-25 W                      |
| <b>70 565</b> Power supply unit for 20-35 W                      |
| <b>70 566</b> Power supply unit for 30-50 W                      |
| <b>70 567</b> Power supply unit for 40-75 W                      |
| <b>70 169</b> Power supply unit for 70-150 W<br>230 V ~ 50-60 Hz |

**71 134** Power supply unit for 0-70 W  
AC range: AC: 198-264 V ~ 50-60 Hz  
DC range: DC: 176-275 V

The power supply units are also suitable for the operation of several LED luminaires. In this case, the maximum wattage of the power supply unit must not be exceeded.

A separate instructions for use can be provided upon request.

### 70 730 Distribution box

The distribution box is meant for installation in the soil and allows a junction from the supply cable to the luminaire and through-wiring to the next luminaire. After the electrical connection the distribution box is filled up with gel and closed.

## Accessoires

|  |
|--|
| Boîtiers d'alimentation pour luminaires LED 24 V DC                    |
| Transformateurs de sécurité selon EN 61558/VDE 0570 partie 2-6         |
| <b>70 564</b> Boîtier d'alimentation pour 5-15 W                       |
| <b>70 465</b> Boîtier d'alimentation pour 10-25 W                      |
| <b>70 565</b> Boîtier d'alimentation pour 20-35 W                      |
| <b>70 566</b> Boîtier d'alimentation pour 30-50 W                      |
| <b>70 567</b> Boîtier d'alimentation pour 40-75 W                      |
| <b>70 169</b> Boîtier d'alimentation pour 70-150 W<br>230 V ~ 50-60 Hz |

**71 134** Boîtier d'alimentation pour 0-70 W  
Courant alternatif AC: 198-264 V ~ 50-60 Hz  
Courant continu DC: 176-275 V

Les boîtiers d'alimentation permettent l'utilisation simultanée de plusieurs luminaires à LED. Veiller à ne pas dépasser la puissance maximale du boîtier d'alimentation.

Une fiche d'utilisation pour ce boîtier est disponible.

### 70 730 Boîte de dérivation

La boîte de dérivation est adaptée à l'installation dans le sol et permet une dérivation de câble vers le luminaire et le branchement en dérivation vers le luminaire suivant. Une fois le raccordement électrique réalisé, cette boîte doit être remplie de gel et ensuite fermée.