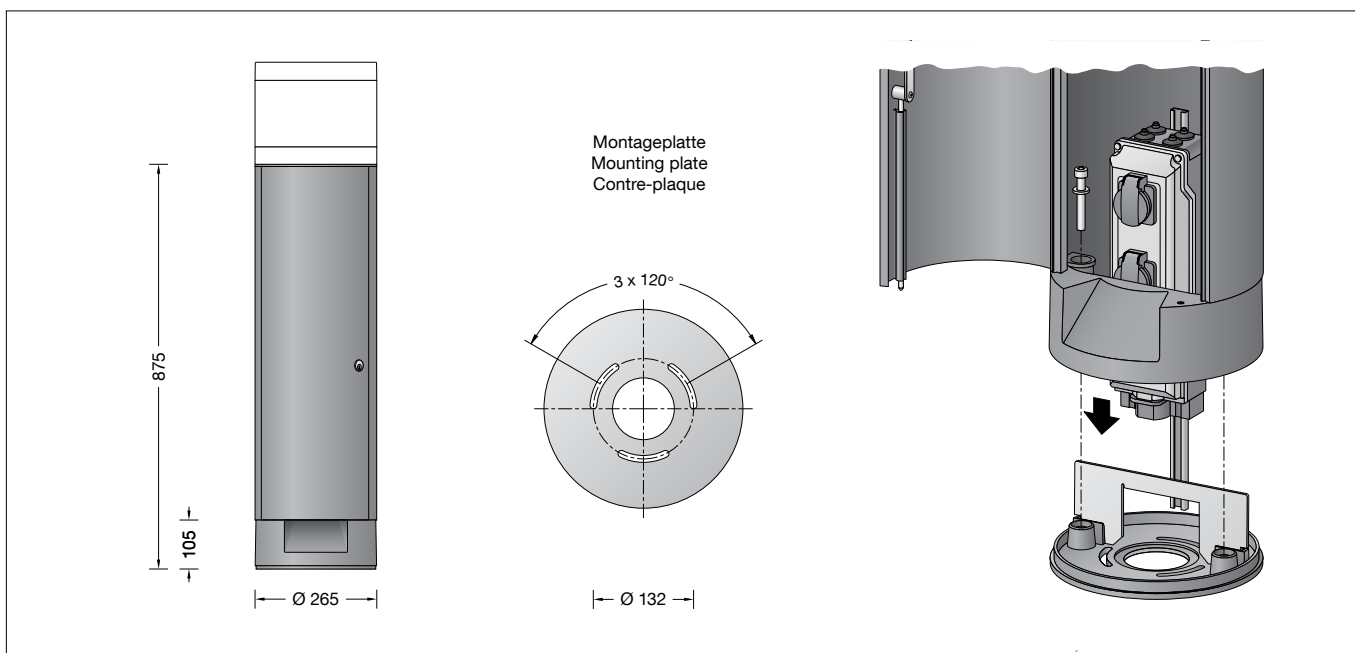


BEGA**99 627**

Pollerleuchtenrohr
Bollard tube
Support de balise

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Pollerleuchtenrohr \varnothing 265 mm mit abschließbarer Tür und 2 eingebauten Schutzkontaktsteckdosen. Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm.

Produktbeschreibung

Pollerleuchtenrohr aus Aluminium Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
Montageplatte aus Aluminiumguss
Montageplatte mit 3 Langlöchern
Breite 9 mm · Teilkreis \varnothing 132 mm zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf ein Erdstück
Abschließbare Tür
Sicherheitsschloss BKS mit 2 Schlüsseln
Durchstecköffnung für Stecker mit Leitung, Breite 90 mm
Anschlusskasten gemäß DIN 43 628/ VDE 0660 · Teil 505
Gehäuse besteht aus schlagzähem Kunststoff - Polycarbonat
Brandschutz nach VDE 0304 Teil 3, schwer entflammbar und selbstverlöschend
Gehäusedeckel klar mit Schraubbefestigung
3 Kabeleinführungen mit zweiteiliger Kunststoffdichtung und integrierter Zugentlastung für Erdkabel 5 x 16²
4 Leitungseinführungen mit Dichtnippel für Leuchtenanschlussleitungen
2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A · 250 V ~ nach DIN 49440-1
Geeignet für eine elektrische Belastung nach DIN VDE 0620-2-1 mit Schutzkontaktstecker nach DIN 49441 oder DIN 49406
1 FI - Schutzschalter 4 polig 40 A / 30 mA
3 Sicherungshalter mit Schraubkappe für Schmelzsicherung Neozed D01 bis 16 A mit eingesetzten Sicherungen Neozed D01
1 x 6 A (Leuchte) und
2 x 16 A (Schutzkontaktsteckdosen)
Schutzklasse I
Schutzart IP 54
Staubgeschützt und Schutz gegen Spritzwasser nur in Verbindung mit montiertem Pollerleuchtenkopf oder Rohrabschluss
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 14,1 kg

Instructions for use**Application**

Bollard tube \varnothing 265 mm with lockable door and 2 integrated safety socket outlets. For usage in the modular system bollard range.

Product description

Bollard tube made of aluminium BEGA Unidure® coating technology
Mounting plate made of cast aluminium
Mounting plate with 3 elongated holes
Width 9 mm · pitch circle \varnothing 132 mm for bolting onto a foundation or an anchorage unit
Lockable door
Safety lock BKS with 2 keys
Access hole for plug with cable, width 90 mm
Connection box according to DIN 43 628 / VDE 0660 · Part 505
Housing made of impact synthetic plastic · polycarbonate
Fire protection according to VDE 0304 Part 3, flame resistant and self-extinguishing
Clear housing cover with screw mounting
3 cable entries with two-part plastic gasket and integrated strain-relief for underground cable 5 x 16²
4 cable entries with compression nipples for luminaire connecting cables
2 safety socket outlets 16 A · 250 V ~ according to DIN 49440-1
Suitable for electrical load pursuant to DIN VDE 0620-2-1 with safety plug in accordance with DIN 49441 or DIN 49406
1 fault current circuit breaker 4-pole 40 A / 30 mA
3 fuse holders with screw cap for fuse Neozed D01 up to 16 A equipped with fuses Neozed D01
1 x 6 A (luminaire) and 2 x 16 A (safety socket outlets)
Safety class I
Protection class IP 54
dust-protected and protected against spraying water only in combination with mounted bollard head or closing head
CE – Conformity mark
Weight: 14.1 kg

Fiche d'utilisation**Utilisation**

Support de balise \varnothing 265 mm avec porte verrouillable et 2 prises de courant de sécurité installées. À utiliser dans le programme de balises modulaires.

Description du produit

Support de balise en aluminium
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Platine de montage en fonderie d'aluminium
Platine de montage avec 3 trous oblongs largeur 9 mm sur un cercle de \varnothing 132 mm pour fixation sur un massif de fondation ou sur une pièce enterrée
Porte verrouillable
Serrure de sécurité BKS avec 2 clefs
Ouverture pour passage de câbles et fiches, largeur 90 mm
Boîte de connexion selon DIN 43 628/ VDE 0660 - Partie 505
Boîtier fabriqué en matière plastique polycarbonate résistant aux chocs
Protection contre le feu selon VDE 0304 partie 3, difficilement inflammable et auto-extinguible
Couvercle du boîtier transparent vissé
3 entrées de câble avec joint en plastique en deux parties et collier anti-traction intégré pour câble réseau 5 x 16²
4 entrées de câble de raccordement avec nippel d'étanchéité pour câbles du luminaire
2 prises de courant système allemand 16 A · 250 V ~ selon DIN 49440-1
Adapté à une charge électrique conforme à DIN VDE 0620-2-1 avec fiche de sécurité selon DIN 49441 ou DIN 49406
1 disjoncteur de protection FI (différentiel)
4 pôles 40 A / 30 mA
3 porte fusibles avec bouchon fileté pour fusible Neozed D01 jusqu'à 16 A avec fusibles intégrés Neozed D01
1 x 6 A (luminaire) et 2 x 16 A (prises de courant)
Classe de protection I
Indice de protection IP 54
Protection contre la poussière et protection contre les projections d'eau uniquement en association avec le montage d'une tête de balise ou d'une fermeture tubulaire
CE – Sigle de conformité
Poids: 14,1 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Montage

Der Fußpunkt der Leuchte darf nicht tiefer als die Oberkante des Bodenbelags liegen. Für den elektrischen Anschluss der Leuchte ist eine Kabellänge von etwa 500 mm über Befestigungsgrund ausreichend. Der Anschlusskasten erlaubt die Durchverdrahtung der Leuchte.

Verschluss der Montagetur entriegeln und Montagetur öffnen.
Innensechskantschraube vom Befestigungswinkel oberhalb des Anschlusskastens lösen. Winkel nach oben aus der C-Schiene führen, drehen und entnehmen.
Innensechskantschrauben M10 im Fußpunkt herausdrehen und Pollerleuchtenrohr senkrecht abheben.
Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten: Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.
Wir empfehlen, den Montagebereich zu drainieren und mit Isolieranstrich zu versehen. Montageplatte mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial auf ein Fundament oder Erdstück **70 896** anschrauben.
Die Montageplatte mit Anschlusskasten so montieren, dass die Steckdosen von der Montagetur zugänglich sind.
Pfeil auf der Montageplatte beachten.

Bitte beachten Sie:

Bei Montage bzw. Demontage des Pollerleuchtenkopfs muss die Montagetur geschlossen sein.
Pollerleuchtenkopf oder Rohrabschluss in das Pollerleuchtenrohr einsetzen, rechtsherum bis zum Anschlag drehen, ggf. ausrichten und mit seitlicher Innensechskantschraube festsetzen.
Anschlusskasten öffnen.
Schraube lösen und Gehäusedeckel abnehmen. Befestigungsschrauben der Kabelschelle lösen und Schellenoberteil mit Dichtungseinsatz herausnehmen.
Schellenober- und Schellenunterteil entsprechend der Anzahl und des Durchmessers der Zugangskabel anpassen.
Zugangskabel abisolieren und so einlegen, dass der Außenmantel mindestens 5 mm in den Anschlusskasten hineinragt.

Bitte beachten Sie:

Bei nur einem Zugangskabel ist dieses immer **links** einzuführen. Schellenoberteil mit Dichtungseinsatz und integrierter Zugentlastung montieren.
Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen Anschluss vornehmen.

Leuchtenanschlussleitung durch die obere Leitungseinführung in den Anschlusskasten führen.

Elektrischen Anschluss von Erdkabel und Leuchtenanschlussleitung vornehmen.
Dabei auf richtige Belegung der Anschlussleitung achten. Anschluss der Schutzleiter an der grün-gelben mit (PE) gekennzeichneten Ader, der Phase an der braunen Ader (L), und Neutralleiter an der blauen Ader (N).
Der Anschluss der Steuerleitungen erfolgt über die beiden mit DALI gekennzeichneten Adern.
Bei Nichtbelegung dieser Adern wird die Leuchte mit voller Lichtleistung betrieben.
Anschlusskasten schließen.

Leuchtengehäuse über den Anschlusskasten führen, ausrichten und mit der Montageplatte fest verschrauben.
Befestigungswinkel für die C-Schiene montieren.
Tür der Pollerleuchte schließen.

Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

Installation

The base of the luminaire must not be below top edge of the ground surface. A cable length of about 500 mm above the mounting surface is sufficient for the electrical connection of the luminaire. The connection box allows through-wiring of the luminaire.

Unlock fastener of the installation door and open it.
Undo the Allen screw on the bracket above the connection box. Pass the bracket up and out of the C-rail, turn it and remove it.
Unscrew hexagon socket head screw M10 in the root point and lift uprightly the bollard tube. In case of installation on a foundation, please observe the following: Wet concrete can be highly alkaline and must not come into contact with the luminaire permanently.
We recommend draining the installation area and painting it with insulating paint.
Using the provided mounting materials or other suitable mounting materials, screw-fit the mounting plate to a foundation or anchorage unit **70 896**.
Install the mounting plate with connection box in such a way that the socket outlets are accessible via the access door.
Note the arrow on the mounting plate.

Please note:

The installation door must be closed when installing and removing the bollard head. Insert the bollard head or closing head into the bollard tube, turn to the right until the stop, adjust if necessary and fix in place with lateral hexagon socket screw.
Open the connection box.
Undo screw and remove housing cover. Undo fixing screws of the cable clamp and take out upper part of cable clamp with gasket insert. Adapt upper and lower part of the cable clamp according to the number and diameter of the mains supply cables.
Strip mains supply cable and insert it in such a way that the cable sheathing is led at least 5 mm into the connection box.
Please note:
In case of only one mains supply insert it through the **left sided** opening of the cable clamp. Assemble upper part of the cable clamp with gasket and integrated strain-relief.
Make earth conductor connection and electrical connection.

Lead the luminaire connecting cable through the compression nipple into the connection box. Make earth conductor connection and electrical connection. Note correct configuration of the mains supply cable. The phase is connected to earth conductor at the (PE) marked wire, the brown wire (L) and the neutral conductor to the blue wire (N).
The connection of the control cables is achieved by means of the both leads marked with DALI.
In case these leads are not used the luminaire will be operated at full light output.
Close the connection box.

Lead luminaire housing over the connection box, align and bolt firmly together with the mounting plate.
Close the access door of the bollard.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

Installation

Le pied du luminaire ne doit pas se trouver en dessous du bord supérieur de la couche de finition du sol.
Pour le raccordement électrique du luminaire une longueur de câble d'environ 500 mm au-dessus du sol est suffisante.
La boîte de connexion permet un branchement en dérivation du luminaire.

Déverrouiller le dispositif de fermeture et ouvrir la porte de montage.
Dévisser la vis à six pans creux de fixation du pied au-dessus du boîtier de connexion. Soulever la cornière dans le profilé en C et la faire pivoter afin de l'enlever.
Dévisser les vis à six pans creux M10 au pied et soulever verticalement le support de la balise.
Attention : En cas d'installation sur un massif de fondation: La laitance du béton peut être fortement alcaline et ne doit pas être en contact durable avec le luminaire. La surface où le luminaire est installé doit être drainée et protégée par une matière isolante.
Visser la contre-plaque avec le matériel de fixation fourni ou tout autre matériel approprié sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer **70 896**.
Retirer la contre-plaque de la platine du luminaire après avoir desserré la vis au pied de la balise.
Vérifier l'orientation de la flèche se trouvant sur la contre-plaque.

Attention :

La porte de montage doit être fermée lors de la pose ou de la dépose de la tête de balise.
Insérer la tête de balise ou la fermeture tubulaire dans le support pour tête de balise, tourner vers la droite jusqu'en butée, aligner si nécessaire et fixer avec la vis à six pans creux latérale.
Ouvrir la boîte de connexion.
Ouvrir la boîte de connexion.
Desserrer la vis et ôter le couvercle. Desserrer les vis de fixation du collier de câble et retirer la partie supérieure du collier avec le joint.
Ajuster la partie supérieure et la partie inférieure du collier en fonction du nombre et du diamètre des câbles d'alimentation.
Dénuder le câble d'alimentation et insérer le de façon que la gaine extérieure pénètre d'au moins 5 mm dans la boîte de connexion.

Attention :

Quand un seul câble de raccordement est utilisé, il doit être inséré **à gauche**. Installer le collier du câble avec le joint et collier anti-traction intégré.
Mettre à la terre et procéder au raccordement électrique.

Introduire le câble de luminaire dans la boîte de connexion à travers le nipple d'étanchéité supérieure. Mettre à la terre et procéder au raccordement électrique.
Veiller au bon adressage du câble de raccordement. Raccordement du contact de mise à la terre au fil vert-jaune (PE), de la phase au fil marron (L) et du neutre au fil bleu (N).
Le raccordement des câbles de la commande est effectué avec les fils marqués DALI.
Si les fils ne sont pas raccordés, le luminaire fonctionne sur la puissance maximale.
Fermer la boîte de connexion.

Placer et ajuster le corps du luminaire sur la boîte de connexion et visser fermement la contre-plaque.
Fermer la porte de la balise.

Wartung und Prüfung

Die Funktionsprüfung des Fehlerstrom-Schutzschalters sollte mindestens einmal pro Halbjahr durch Drücken der Prüftaste **T** durchgeführt werden, sofern nicht andere regionale oder anwenderspezifische zusätzliche Prüfungen vorgegeben sind.



Bitte beachten Sie:

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen! *)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben
- Das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich sich zu einem Elektroinstallateur!

*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- Die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; Gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung
- Auswertung der Messergebnisse
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
- IP-Schutzarten
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.)

Ergänzungsteile

70 896 Erdstück
mit Befestigungsflansch aus feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 500 mm.
3 Befestigungsschrauben M8 aus Edelstahl.
Teilkreis \varnothing 132 mm.

71 128 Rohrabschluss
Der Rohrabschluss ermöglicht die Nutzung eines Systempollerleuchtenrohres ohne Beleuchtungsfunktion.

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

Maintenance and testing

Correct operation of the residual-current circuit-breaker should be tested at least once every six months by pressing the test button **T**, unless other regional or user-specific tests are required in addition.



Please note:

Installation may only be carried out by persons with relevant electrotechnical knowledge and experience! *)

Incorrect installation may endanger:

- Your own life
- The lives of the users of the electrical equipment

Incorrect installation may result in serious damage to property, e.g. fire. You may be held personally liable for personal injury and damage to property.

Please contact a qualified electrician!

*) Specialist knowledge required for installation

The following specialist knowledge in particular is required for installation:

- The "5 safety rules" to be applied: Disconnect; secure against reconnection; check that no voltage is present; earth and short-circuit; cover or block any neighbouring live parts
- Selection of suitable tools, measuring instruments and, if necessary, personal protective equipment
- Evaluation of the measurement results
- Selection of electrical installation material to ensure switch-off conditions
- IP protection classes
- Integration of the electrical installation materials
- Type of supply network (TN system, TT system) and the resulting connection conditions (classic grounding, protective earthing, necessary additional measures, etc.)

Accessories

70 896 Anchorage unit
with mounting flange made of hot-dip galvanised steel. Overall length 500 mm.
3 stainless steel M8 mounting screws.
Pitch circle \varnothing 132 mm.

71 128 Closing head
The closing head allows the use of a system bollard tube without illumination function.

See the separate instructions for use.

Entretien et contrôle

Le contrôle fonctionnel du disjoncteur différentiel doit être effectué au moins une fois par semestre en appuyant sur la touche de contrôle **T**, dans la mesure où d'autres contrôles régionaux ou spécifiques à l'utilisateur ne sont pas connus.



Attention :

L'installation doit être effectuée uniquement par des personnes possédant les connaissances et l'expérience correspondantes en électrotechnique ! *)

Une installation incorrecte met en péril :

- Votre propre vie
- La vie de l'utilisateur de l'installation électrique

Une installation incorrecte est susceptible de provoquer de graves dommages matériels, par exemple à cause d'un incendie. Votre responsabilité personnelle est engagée pour les dommages corporels et matériels.

Adressez-vous à un électricien !

*) Connaissances spécialisées nécessaires pour l'Installation

Pour l'installation, les connaissances spécialisées suivantes sont impératives :

- Les « 5 règles de sécurité » applicables : déconnecter ; protéger contre tout rétablissement de l'alimentation ; constater l'absence de tension ; mettre à la terre et court-circuiter ; couvrir ou confiner les pièces voisines et sous tension
- Choix de l'outil approprié, des appareils de mesure et, le cas échéant, de l'équipement de protection personnel
- Evaluation des résultats de mesure
- Choix du matériel d'installation électrique pour sécuriser les conditions de mise hors service
- Indices de protection IP
- Montage du matériel d'installation électrique
- Type d'alimentation électrique (système TN, système TT) et les conditions de raccordement s'y rapportant (régime classique du neutre, mise à la terre, mesures supplémentaires nécessaires etc.)

Accessoires

70 896 Pièce à enterrer
avec bride de fixation en acier galvanisé.
Longueur totale 500 mm.
3 vis de fixation M8 en acier inoxydable.
Entraxe \varnothing 32 mm.

71 128 Fermeture tubulaire
La fermeture tubulaire permet d'utiliser un support pour têtes de balises modulaires sans fonction d'éclairage.

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

Ersatzteile

Montageplatte	22 002 992 L
Schutzkontaktsteckdose	63 000 210
FI-Schutzschalter	64 000 234

Spares

Mounting plate	22 002 992 L
Safety socket outlet	63 000 210
Fault current circuit breaker	64 000 234

Pièces de rechange

Platine de montage	22 002 992 L
Prise de courant	63 000 210
Disjoncteur de protection FI	64 000 234